

આગ સુરક્ષા પરની પુસ્તિકાની શ્રેણી

જોખમી ઇમારતો

જોખમી ઇમારતો (Hazardous Buildings) ના આગ નિવારણ (Fire prevention), જીવન સુરક્ષા (Life safety) અને આગ સંરક્ષણ (Fire protection) ની પાયાની માર્ગદર્શિકા



 **GUJARAT
INSTITUTE OF
DISASTER
MANAGEMENT**
BUILDING RESILIENCE



Directorate of State Fire Prevention Services,
Government of Gujarat

આગ સુરક્ષા પરની પુસ્તિકાની શ્રેણી

જોખમી ઇમારતો

જોખમી ઇમારતો (Hazardous Buildings) ના આગ નિવારણ (Fire prevention), જીવન સુરક્ષા (Life safety) અને આગ સંરક્ષણ (Fire protection) ની પાયાની માર્ગદર્શિકા



 **GUJARAT
INSTITUTE OF
DISASTER
MANAGEMENT**
BUILDING RESILIENCE



**Directorate of State Fire Prevention Services,
Government of Gujarat**

આગ સુરક્ષા પરની પુસ્તિકાની શ્રેણી

જોખમી ઇમારતો (Hazardous Buildings) ના આગ નિવારણ (Fire prevention), જીવન સુરક્ષા (Life safety) અને આગ સંરક્ષણ (Fire protection) ની પાયાની માર્ગદર્શિકા



પ્રકાશક:

ગુજરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંસ્થાન

ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૭

જુન, ૨૦૨૨

ડિસ્ક્લેમર: આ પુસ્તિકા જોખમી ઇમારતો માટે આગ સલામતીની જરૂરિયાતો પર મૂળભૂત માહિતી આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આમ છતાં, આ પુસ્તિકા ગુજરાત આગ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અથવા ગુજરાત આગ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા નિયમો, ૨૦૧૪ અથવા ગુજરાત આગ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા વિનિયમો અથવા સામાન્ય વિકાસ નિયંત્રણ નિયમન અથવા અન્ય કોઈપણ લાગુ પડતાં ભારતીય ધોરણો/ સંહિતાની આદેશાત્મક જોગવાઈઓનું સ્થાન લેશે નહીં. આ પુસ્તિકાને અનુરૂપ જોખમી ઓક્યુપન્સીની પરિસ્થિતિમાં ઇમારત અથવા માળખાનો ઉપયોગ કરતી વ્યક્તિઓની સલામતી માટેની અન્ય જોગવાઈઓની જરૂરિયાતને દૂર અથવા ઓછી કરવા તરીકે અર્થઘટન કરી શકાશે નહીં.

સંદેશ



યોગ્ય અગ્નિ નિવારણ, જીવન સલામતી અને અગ્નિ સુરક્ષાના પગલાંની ગેરહાજરીમાં જોખમી ઇમારતોમાં આગ આપત્તિજનક બની શકે છે. જોખમી ઇમારતોમાં જીવન સલામતીનાં પગલાંની સંખ્યા અને પ્લેસમેન્ટ એ લોકોની સંખ્યા પર આધારિત છે કે જેઓ આ પ્રકારની બિલ્ડિંગનો ઉપયોગ કરવાના હોય. જોખમી ઇમારતોમાં જ્વલનશીલ, દહનશીલ અને વિસ્ફોટક સામગ્રી મોટી માત્રામાં સંગ્રહિત હોય છે જે અગ્નિશમનને એક મોટો પડકાર બનાવે છે. તેથી, આગના જોખમને ઘટાડવા અને સ્થિતિસ્થાપકતા બનાવવા માટે ઇમારતમાં આગ નિવારણ, જીવન સુરક્ષા અને અગ્નિ સલામતીના પગલાંની જોગવાઈ હોવી મહત્વની છે.

આ પુસ્તિકા તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ જોખમી ઇમારતોમાં અમલમાં મૂકી શકાય એવા મૂળભૂત અગ્નિ સલામતીના ઉપાયો અંગે જોખમી ઇમારતો સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતા તમામ ઈજનેરો/સ્થપતિઓ હિસ્સેદારોના જ્ઞાનમાં વધારો કરવાનો છે. આ પુસ્તિકા બે ભાગમાં એટલે કે ‘ભાગ ક’ અને ‘ભાગ ખ’ માં વહેંચાયેલી છે. પુસ્તિકાનો ‘ભાગ ક’ આગ સલામતી ખ્યાલોની મૂળભૂત સમજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પુસ્તિકાના ‘ભાગ ખ’ માં ઈજનેર/સ્થપતિઓને જોખમી ઇમારતો/ પરિસરમાં ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર હોય એવા આગ નિવારણ, જીવન સલામતી અને આગ સુરક્ષાના પગલાંનો સમાવેશ થાય છે.

શ્રી સ્નેહાંશુ ચૌધરીએ મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં તેમના સમર્થન અને સહકાર બદલ અને ગુજરાત સરકારના અગ્નિ સલાહકાર શ્રી પરેશ વ્યાસ, રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાના નિયામક શ્રી કે. કે. બિશ્નોઈ અને શ્રી અભય પુરંદરે વિવિધ મુસદ્દાને ધૈર્યપૂર્વક વાંચવા અને રચનાત્મક ટીકા, માર્ગદર્શન અને સૂચનો આપવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરતા આનંદની લાગણી થાય છે.

છેલ્લે, આ પુસ્તિકા તૈયાર કરવા માટે ગુજરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંસ્થાનની ટીમ ખાસ કરીને, શ્રી નિસર્ગ દવે, શ્રી પિયુષ રામટેકે, શ્રી હિમાલય કોટડિયા અને શ્રીમતી શિલ્પા બોરીયાએ કરેલા પ્રયાસો ખૂબ પ્રશંસાપાત્ર છે. હું આશા રાખું છું કે આ પુસ્તિકાથી તમામ હિતધારકોને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. વધુમાં, કે આ દિશામાં આગ નિવારણ, જીવન સલામતી અને આગ સંરક્ષણની સંસ્કૃતિના નિર્માણ અને સર્જનમાં સંયુક્ત પ્રયાસો મદદરૂપ થશે અને પરિણામે એક પ્રતિકારક સમાજ અને રાષ્ટ્ર તરફ દોરી જશે એવી મને ખાતરી છે.

જૂન, ૨૦૨૨
ગાંધીનગર

(પી. કે. તનેજા)

મહાનિયામક, GIDM

ଭଲ୍-୫

આગ કેવી રીતે લાગે છે?

ગરમી, બળતણ અને ઓક્સિજન એ ત્રણ વસ્તુથી આગ લાગે છે. આ ત્રણ ઘટકો આગ શરૂ કરવા માટે એકસાથે કામ કરે છે. અગ્નિ ત્રિકોણમાં બળતણ એ પ્રથમ ઘટક છે. આગને બળવાનું ચાલુ રાખવા માટે બળતણના સ્ત્રોતની જરૂર પડશે. જોખમી ઇમારતોમાં જ્વલનશીલ પ્રવાહી, રસાયણો અને ગેસ અને દહનશીલ પદાર્થો, વીજળી ઉપકરણો, વગેરે સરળતાથી મળી આવતા ઇંધણો છે. આગને જરૂર હોય એવું બીજું આવશ્યક ઘટક ગરમી છે. જ્યાં સુધી મોટા પ્રમાણમાં ગરમી સામેલ ન હોય ત્યાં સુધી આગ શરૂ થતી નથી કે ફેલાઈ પણ શકતી નથી. એટલા માટે જ મોટાભાગની આગના સ્ત્રોતને ઠંડુ કરવા માટે આગમાં પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જોખમી ઇમારતોમાં વેલ્ડીંગ, કાપવાની અને ગ્રાઇન્ડીંગ પ્રવૃત્તિઓ, ગરમ સપાટી વગેરે સામાન્ય રીતે મળી આવતા ગરમીના સ્ત્રોતો છે. છેલ્લે, ત્રીજી વસ્તુ જે જરૂરી છે તે છે ઓક્સિજન. ઓક્સિજન આપણી આસપાસની હવામાં છે. તેથી ત્રણેય વસ્તુઓ જ્યારે એક સાથે આવે છે ત્યારે તે આગનું કારણ બને છે.



અગ્નિ ત્રિકોણ

જો વસ્તુને બાળવા માટે આપણને આગને આ બધી વસ્તુઓ પૂરી પાડીએ, તો આપણે આગ કેવી રીતે બુઝાવશું? આપણે આ ત્રણમાંથી ફક્ત એક વસ્તુને દૂર કરીએ, તો આગ બુઝાઈ જશે.

આગના પ્રકારો

ભારતીય માનક બ્યુરો IS:૧૫૬૮૩:૨૦૧૮ મુજબ, આગના પાંચ પ્રકારો છે, જેવા કે:

- વર્ગ 'એ' આગ: કાગળ, પ્લાસ્ટિક, રબર વગેરે જેવી કાર્બનિક પ્રકારની ઘન દહનશીલ સામગ્રીઓથી લગતી આગ.
- વર્ગ 'બી' આગ: ડીઝલ, પેટ્રોલ, નેપ્થા વગેરે જેવા જ્વલનશીલ પ્રવાહીથી લાગતી આગ.

- વર્ગ સી આગ: એલપીજી, પીએનજી¹ વગેરે જેવા પ્રવાહીકૃત સહિત જ્વલનશીલ વાયુઓને લગતી આગ,
- વર્ગ ડી આગ: મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, જસત, સોડિયમ, પોટેશિયમ વગેરે જેવી દહનશીલ ધાતુઓને લગતી આગ.
- વર્ગ એફ આગ: રસોઇ તેલ અને ચરબીથી લાગતી આગ. આ આગની વિશેષતા એ છે કે આ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ ખૂબ ઊંચું (૨૦૦ સે. કરતા વધારે) અને જેમ જેમ ગરમ કરેલું તેલ આ તાપમાને પહોંચે છે, ત્યારે પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી કારણ કે તે વરાળમાં રૂપાંતરિત થાય છે. અને ગરમ તેલના છાંટા ઊડે છે અને આગ વધે છે.

ઉપર જણાવેલ વિવિધ વર્ગોની આગ સામે લડવા વિભિન્ન પ્રકારના અગ્નિશામકો (fire extinguishers) બનાવવામાં આવ્યા છે. અગ્નિશામકના ડ્રાય કેમિકલ ટાઇપ, ફોમ ટાઇપ, વોટર ટાઇપ, CO₂ (કાર્બન ડાયોક્સાઇડ) એમ ચાર સૌથી સામાન્ય પ્રકારો છે. નીચેની આકૃતિ આગના પ્રકાર અને કયા અગ્નિશામકનો ઉપયોગ કરવો તે અંગેની માહિતી આપે છે. IS ૧૫૬૮૩ ની જરૂરિયાતોને અગ્નિશામક ઉપકરણો ગોઠવવા જોઈએ.

Type Fire Type Extinguisher Type	Class A	Class B	Class C	Class D	Electrical	Class F
	Organic Materials (e.g Paper & Coal)	Flammable Liquids (e.g Petrol & Paint)	Flammable Gases (e.g Butane & Methane)	Combustible Metals (e.g Lithium & Magnesium)	Electrical Equipment (e.g Computers & Servers)	Cooking Oils (e.g Olive Oil & Fat)
Water	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Foam	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✗
CO ₂	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Wet Chemical	✓	✗	✗	✗	✗	✓


આગના પ્રકારો અને યોગ્ય અગ્નિશામક સાધનો

¹ પાઇપ નેચરલ ગેસ - એલપીજીના વિકલ્પ તરીકે રહેણાંક મકાનોના રસોડામાં વપરાય છે.

આગ બુઝાવવાના સિદ્ધાંતોમાં નીચેના ત્રણ ઘટકોમાંથી એકનો સમાવેશ થાય છે:

૧. બળતણની અછત (**Starvation**): તીવ્ર અછત ત્રણ રીતે મેળવાય છે:

૧. આગની પાસે રહેલા સંભવિત એટલે કે બળતી ભઠ્ઠીમાંથી બળતણ કાઢી નાખવું, જંગલની આગમાં વિરૂદ્ધ દિશામાં બળતણ વગેરેને દૂર કરીને.
૨. દહનશીલ જથ્થામાંથી આગને દૂર કરીને, દાખલા તરીકે સળગતી ઘાસની ગંજીથી અલગ ખેંચીને.
૩. વધુ સરળતાથી ઓલવી શકાય તે માટે સળગતી વસ્તુને નાની અગ્નિમાં ફેરવીને દૂર કરીને.

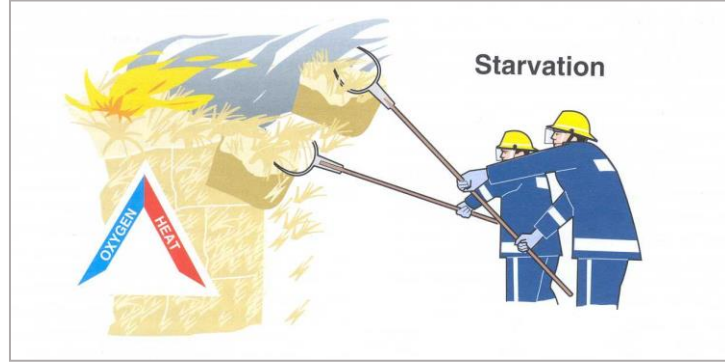


૨. ઢાંકીને બુઝાવવી (**Smothering**): આ રીતમાં, રેતી, કપડાના ગાભા અથવા ડ્રાય કેમિકલ અગ્નિશમનનો ઉપયોગ કરીને આસપાસના વાતાવરણના ઓક્સિજનને દૂર રાખવામાં આવે છે, જેનાથી આગ ઓલવવામાં આવે છે.



૩. ઠંડક (**Cooling**): સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું આગ બુઝાવવાનું માધ્યમ પાણી છે. પાણી સળગતી વસ્તુને ઠંડી કરે છે, જે આગ બુઝાવવાનું કામ કરે છે. જ્યારે તેને અગ્નિશામક માધ્યમ તરીકે નાખવામાં આવે છે, ત્યારે આગમાંથી ગરમી શોષી લઈને (૧) પાણીનું તાપમાન વધશે, (૨) તે બાષ્પીભવન (ઉકળવા) થઈને પાણી પોતે જ બદલાય છે.

આ ઉપરાંત, ઉકળવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી વરાળની સ્મોકરિંગ અસર અગ્નિશમનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

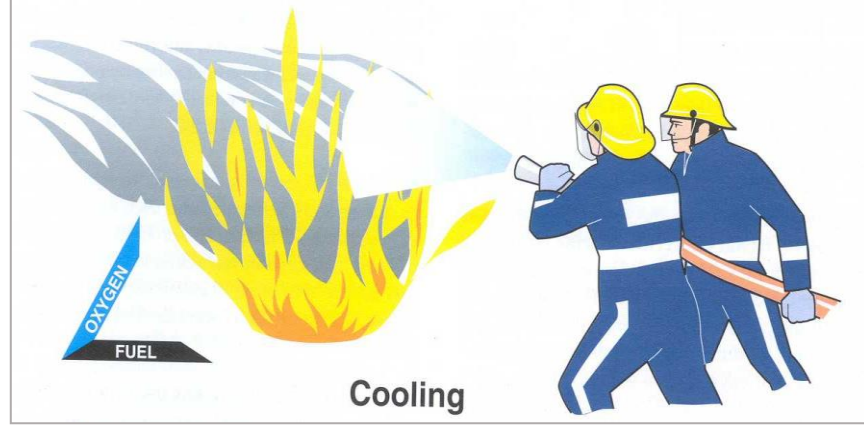

જોખમી ઇમારતોમાં આગ ક્યારે લાગે છે?

જોખમી ઇમારતોમાં આગ અને વિસ્ફોટના અનેક જોખમો હોય છે. આગના સૌથી સામાન્ય કારણો નીચે મુજબ છે;

- જોખમી ઇમારતમાં સરળતાથી આગ પકડી શકે એવી પેટ્રોલ, ડીઝલ, નેપ્થા વગેરે જેવી જ્વલનશીલ અને દહનશીલ સામગ્રી ભરેલી હોય છે. આ સામગ્રીઓ સરળતાથી અને ઝડપથી સળગી શકે છે.
- જોખમી ઇમારતમાં પંપ, કોમ્પ્રેસર, એજીટેટર વગેરે જેવા અસંખ્ય યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે. યાંત્રિક સાધનોમાં નિષ્ફળતાથી આગ અને વિસ્ફોટ થાય છે.
- જોખમી ઇમારતોમાં વેલ્ડીંગ, કટીંગ, ગ્રાઇન્ડીંગ વગેરે જેવી ઘણી જાળવણી અને બનાવટની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે. જ્યારે આવી પ્રવૃત્તિઓ અગમચેતીના પગલાં લીધા વિના કરવામાં આવે, ત્યારે આગ અને વિસ્ફોટની શક્યતાઓ રહે છે.
- જોખમી ઇમારતોમાં ખામીયુક્ત વીજળીકરણ અથવા તૂટેલા વાયરો વિદ્યુત શોર્ટ સર્કિટનું કારણ બની શકે છે. સામાન્ય રીતે, આધુનિક બાંધકામોમાં, આ વાયરોને છુપાવવામાં આવે છે અને ઘણી વખત આગના સાચા સ્ત્રોતને શોધવાનું મુશ્કેલ બની જાય છે.

જોખમી ઇમારતોને આગ અને માનવ હાનિથી કેવી રીતે સુરક્ષિત કરી શકાય?

- જોખમી ઇમારતોમાં સમયાંતરે આગ અભ્યાસ (Fire Drill) હાથ ધરવો જોઈએ. આગ અભ્યાસ વસાહતીઓને આગની પરિસ્થિતિમાં તેમની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓને સમજવામાં મદદ કરે છે.
- આગની પરિસ્થિતિમાં આગમાંથી બહાર નીકળવાનો મૂળ રસ્તો (Fire exit) છે. આગમાંથી બહાર નીકળવાના રસ્તાનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. દાદરા, દરવાજા ખુલ્લા છે અને યોગ્ય રીતે કામ કરે છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.
- ઇમારતના વસાહતીઓને નિયમિત આગ અભ્યાસની તાલીમ આપવી જોઈએ. આગ અભ્યાસ દરમિયાન આગ ચેતવણીનો પ્રતિભાવ કેવી રીતે આપવો તે અંગે વસાહતીઓને તાલીમ આપવી જોઈએ.
- આગ બુઝાવવાના સાધનોનું સ્થાન નક્કી કરવું જોઈએ અને ઇમારતમાં રહેનારાઓને આગ બુઝાવવાના સાધનો, મેન્યુઅલ કોલ પોઈન્ટ્સ, સ્મોક ડિટેક્ટરના સ્થાનની જાણ હોવી જોઈએ.
- ઇમારતની બહાર ભેગા થવાનું સ્થળ (Assembly Point) નક્કી કરવું જોઈએ. ઇમારતમાં રહેતા તમામ વસાહતીઓને ભેગા થવાનું સ્થળ અને ત્યાં સુધી પહોંચવાના માર્ગની જાણકારી હોવી જોઈએ.
- અગ્નિશમન પ્રણાલી, ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ એ આગ ઓલવવાનું અને વસાહતીઓને ચેતવણી આપવાના સાધનો છે. તેનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ, જાળવણી અને પરીક્ષણ કરવું જોઈએ.
- રસોઈ ફક્ત રસોડામાં જ થવી જોઈએ. અન્ય કોઈ સ્થાનને રસોઈ વિસ્તાર તરીકે ઉપયોગ જોઈએ નહીં.
- કોઈપણ પ્રકારની જ્વલનશીલ અને દહનશીલ સામગ્રીને તેમના માટે નક્કી કરેલ સ્થળોએ રાખવી જોઈએ. જો કોઈ કામચલાઉ સંગ્રહ સુવિધા નક્કી કરવામાં આવી હોય, તો તે લાગુ પડતા કોડ અને પ્રમાણભૂત જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ઓડિટ થવી જોઈએ.



- જોખમી ઇમારતોની અંદર ધૂમ્રપાન કરવું નહીં, સિગારેટના ઢુંઠા ઇમારતોની અંદર રહેલા દહનશીલ અને જ્વલનશીલ વસ્તુઓને સરળતાથી સળગાવી શકે છે.
- ઇમારતની અંદરના વિદ્યુત પોઇન્ટો અને વિદ્યુત ઉપકરણોની સમયાંતરે સર્વિસ કરવી જોઈએ. સર્વિસ કર્યા વિનાના વિદ્યુત પોઇન્ટો શોર્ટ સર્કિટ અને આગ લગાડી શકે છે.
- વીજળીકરણ અને વીજળી જોડાણો માટે ELCB અને MCB નો ઉપયોગ થવો જોઈએ. ELCB અને MCB ની ટ્રીપ વધારે લોડની સ્થિતિમાં, તેથી તેઓ વિદ્યુત ઉપકરણમાં ઓવરહિટીંગ અને આગને અટકાવે છે.
- જ્યાં પણ પાણી સ્પ્રિંકલર પ્રણાલીઓ કોડ અને ધોરણોની આવશ્યકતાઓને અનુરૂપ આપેલ હોય ત્યાં તેની સમયાંતરે સર્વિસ કરવી જોઈએ.
- ઇમારતમાં જે પણ કામ કરવામાં આવે છે તે યોગ્ય સાવચેતી અને અધિકારીઓની પરવાનગી મેળવીને થવું જોઈએ. ઇમારત સંકુલમાં વર્ક પરમિટ સિસ્ટમ લાગુ કરવી જોઈએ.
- જોખમી ઇમારતોમાં હંમેશા યોગ્ય રીતે કાર્યરત ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ કાયદા / ધોરણોમાં ઉલ્લેખિત આવશ્યકતાઓને અનુરૂપ હોવી જોઈએ.
- જ્યાં કોઈપણ રૂમમાં નાજુક જ્વલનશીલ પદાર્થોનો ઉપયોગ અથવા સંગ્રહ કરવામાં આવે, ત્યાં કોઈ તણખો ઉત્પન્ન કરતું ઉપકરણ અથવા જ્વલનશીલ વરાળને સળગાવવામાં સક્ષમ ઝલો ફ્લેમ ગોઠવવી નહીં અથવા પરવાનગી આપવી નહીં સિવાય કે તે ફ્લેમ પ્રૂફ એન્ક્લોઝરમાં બંધ ન હોય.
- જોખમી ઇમારતોમાં ગેસોલિન, બળતણ તેલ અને અન્ય જ્વલનશીલ પ્રવાહીના ઉપયોગ, હેરફેર, સંગ્રહ અને વેચાણ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં સિવાય કે આવા ઉપયોગ, હેરફેર, સંગ્રહ અને વેચાણ અમલમાં યોગ્ય કાયદા અનુસાર હોય.
- ઇમારત સંકુલમાં કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓએ તેમની ફરજ સોંપતા પહેલા પૂરતી તાલીમ મેળવેલ હોવી જોઈએ.
- ઇમારતોની નિયમિત થર્ડ પાર્ટી ચકાસણી થવી જોઈએ. આનાથી જોખમી ઇમારતોમાં અપનાવાતી અદ્યતન પ્રણાલીઓ/પ્રથાઓમાં સુધારાના ક્ષેત્રોને સમજવામાં મદદ કરે છે.
- આગ નિવારણ, અગ્નિ સલામતી અને જીવન સુરક્ષા પ્રણાલીની રચના કરતી વખતે તે લાગુ પડતી કાયદાકીય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ.
- જો જરૂરી હોય તો, સ્થાનિક ફાયર ઓથોરિટી પાસેથી ઇમારતનું ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ (FSC) મેળવવાની ખાતરી કરવી.

ଭାଗ – ୩

પૃષ્ઠભૂમિ:

પુસ્તિકાનો ભાગ-ખ ડેવલપર/ આર્કિટેક્ટ /ઈજનેર/ ડિઝાઇનર્સને જોખમી ઇમારતના બાંધકામ દરમિયાન કયા પગલાં લેવાં જોઈએ તેની મૂળભૂત માહિતી આપે છે. જોખમી ઇમારતોમાં, ખાસ કરીને, આગ સલામતીના અનોખા પડકારો છે, કારણ કે વિવિધ રસાયણોની ફેરાફેરી કરવામાં આવે છે, સ્ત્રી અને પુરુષ એક જ પરિસરમાં કામ કરી રહ્યા છે, અલગ-અલગ વયજૂથના લોકો પરિસરમાં કામ કરી રહ્યા છે, જે જોખમી ઇમારતોના બાંધકામ / ડિઝાઇનની શરૂઆતમાં જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. આ વિભાગને ઇમારતમાં લેવા/ગોઠવવા જરૂરી અગ્નિ નિવારણ, જીવન સલામતી અને અગ્નિ સુરક્ષાના પગલાં એમ ત્રણ પેટા ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા (NBC) ૨૦૧૬, ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા અધિનિયમ, નિયમો અને વિનિયમો, સામાન્ય વિકાસ નિયંત્રણ વિનિયમો (GDCR) અને વિવિધ ભારતીય માનક બ્યુરો (BIS) ની જરૂરિયાતો વાંચવી જરૂરી છે, કારણ કે આ પુસ્તિકા જરૂરિયાતો માત્ર આગ સલામતીની એક ઝાંખી પૂરી પાડે છે.

જોખમી ઓક્યુપન્સીનું વર્ગીકરણ:

રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ માં જોખમી ઓક્યુપન્સીને ‘જે’ જૂથ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. આમાં ઇમારત અથવા તેના કોઈપણ ભાગનો ઉપયોગ અત્યંત જ્વલનશીલ અથવા વિસ્ફોટક સામગ્રીના સંગ્રહ, ફેરફેર, ઉત્પાદન અથવા પ્રક્રિયા અથવા અતિશય ઝડપી અને/અથવા સંગ્રહ, ફેરફેરમાં ઝેરી ધૂમાડો અથવા વિસ્ફોટ પેદા કરી શકે એવા ઉત્પાદનો કરવા, અથવા અત્યંત ક્ષયકારી, ઝેરી અથવા હાનિકારક આલ્કલીસ, એસિડ અથવા અન્ય પ્રવાહી સામેલ હોય એવી પ્રક્રિયા, અથવા જ્યોત, ધુમાડો અને વિસ્ફોટક, ઝેરી, બળતરા અથવા કાટ લગાડતા વાયુઓ ઉત્પન્ન કરે અને સ્વયંસ્ફુરિત પ્રજ્વલન આધિન દ્રવ્યના સૂક્ષ્મ કણોમાં વિભાજનમાં પરિણમે એવા ધૂળના વિસ્ફોટક મિશ્રણો ઉત્પન્ન કરતી કોઈપણ સામગ્રીના સંગ્રહ, ફેરફેર અથવા પ્રક્રિયા કરે એવા રસાયણોનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ગની ઉપયોગમાં લેવાતી ઇમારતોના ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે:


- (ક) 0.1 N/mm^2 કરતાં વધુ દબાણ હેઠળ અને 70 m^3 કરતાં વધુ જથ્થામાં એસિટિલીન, હાઇડ્રોજન, પ્રકાશિત અને કુદરતી વાયુઓ, એમોનિયા, ક્લોરિન, ફોસજીન, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મેથાઇલોક્સાઇડ અને તમામ વાયુઓ, વિસ્ફોટને આધિન ઝેરી સંકટ, નિષ્ક્રિય વાયુઓ, વગેરેનો સંગ્રહ;
- (ખ) જોખમી અને અત્યંત જ્વલનશીલ પ્રવાહી, એલપીજી, રોકેટ પ્રોપેલન્ટ્સ વગેરે જેવા પ્રવાહી ગેસનો સંગ્રહ અને ફેરફેર;

(ગ) જોખમી અને અત્યંત જ્વલનશીલ અથવા વિસ્ફોટક પદાર્થોનો સંગ્રહ અને ફેરફેર (પ્રવાહી સિવાય); અને

(ઘ) કૃત્રિમ ફ્લો, કૃત્રિમ ચામડું, દારૂગોળો, વિસ્ફોટકો અને ફટકડાનું ઉત્પાદન.

નોંધ: ભારત સરકારના પર્યાવરણ અને વન મંત્રાલયના તારીખ ૦૧ ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ ના જાહેરનામા નંબર G.S.R. 347(E) થી 'ડુલ્સ ઓન ઈમરજન્સી પ્લાનીંગ, પ્રીપેડનેસ એન્ડ રિસ્પોન્સ ફોર કેમિકલ એક્સિડેન્ટ' હેઠળ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે જેના માટે અથવા કયા માલિકો આવા પદાર્થોનું ફેરફેર કરે છે તે ધ પબ્લિક લાયબિલિટી ઈન્સુરન્સ એક્ટ, ૧૯૯૧ હેઠળ જથ્થા આપતા જોખમી પદાર્થોની યાદીમાં આવરી લેવી જરૂરી છે.

મિશ્ર ભોગવટાના² કિસ્સામાં, એટલે કે જોખમી ભોગવટા રહેણાંકનો કબજો વગેરે સમગ્ર ભોગવટા/ઇમારતની અગ્નિ સુરક્ષા સમગ્ર કોડની સૌથી પ્રતિબંધિત જોગવાઈથી સંચાલિત હોવી જોઈએ. જીવન સુરક્ષાની જોગવાઈ જોકે વ્યક્તિગત વ્યવસાય પર લાગુ થવી જોઈએ.

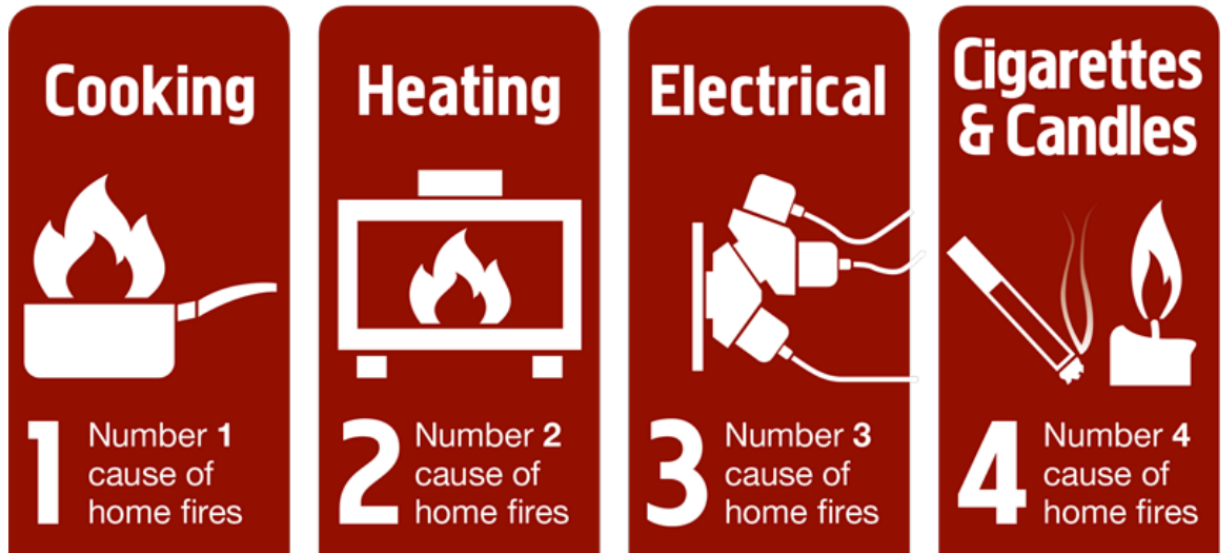

² એક કરતાં વધુ પ્રકારના ભોગવટા ધરાવતી ઇમારતો જેમ કે - જોખમી, રહેણાંક વગેરે.

પ્રકરણ-૧: આગ નિવારણના પગલાં (Fire Prevention Measures)

જોખમી ઇમારતો આગ લાગવાની સ્થિતિમાં તેની સ્થિરતા, અખંડિતતા અને ભાર વહન ક્ષમતા વાજબી સમયગાળા માટે જળવાઈ રહે એવી રીતે ડિઝાઇન અને બાંધવી જોઈએ. જાનહાનિ અને મિલકતના નુકસાન સામે ટકી રહે તે માટે જોખમી ઇમારતની ડિઝાઇન અને તેના બાંધકામમાં વપરાતો માલસામાન ઇમારતને સંપૂર્ણ બળી જવા સામે પ્રતિરોધક બનાવવા અને આગ, ધુમાડો અથવા જ્વાળાને ઝડપથી ફેલાતી અટકાવવા માટે જાનહાનિ અને મિલકતમાં ફાળો આપી શકે એવા મહત્વના પરિબલો છે. આગ નિવારણ પ્રણાલીઓ / પગલાં પર વધુ વિગતો માટે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) ની કલમ ૩, કલમ ૬.૯ અને પરિશિષ્ટ-૬ નો સંદર્ભ લેવો જોઈએ.

જોખમી ઇમારતોના બાંધકામમાં બિન-દહનશીલ માલસામાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને દાદરાની અંદરની દિવાલો ઈંટ અથવા મજબૂત કોક્રિટ અથવા ૧૨૦ મિનિટની અગ્નિ પ્રતિરોધક દર ધરાવતી કોઈપણ સામગ્રીની હોવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) ના કોષ્ટક -૧ અને કલમ ૩ અને ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા પગલાં વિનિયમોમાં વિગતવાર દર્શાવ્યા મુજબ (Load bearing members) અને બિન ભાર વહન ધટકોની (non-load bearing members) આગ પ્રતિરોધક દરથી બાંધવી જોઈએ.

આગ પ્રતિરોધક દિવાલો અને માળ (Fire Resistant Walls and Floors)

બાંધકામના ઘટકો (જેમ કે દિવાલ/માળ વગેરે) નો આગ દરમિયાન પતનનો પ્રતિકાર કરવાની, આગ/ધુમાડાને અંદર આવતો રોકવા, ગરમીના ફેલાવાને રોકવાની એક અથવા બીજી રીતે આગની અસરો સામે ટકી રહેવાની તેની ક્ષમતાનું પ્રમાણ છે. બાંધકામના ઘટકોના અગ્નિ પ્રતિકારને મિનિટો અથવા કલાકોમાં એટલે કે ૧૨૦ મિનિટ અથવા ૧ કલાક વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. બાંધકામના ઘટકોનો અગ્નિ પ્રતિકારક ગુણધર્મ જીવન સુરક્ષા અને મિલકત સલામતીની જરૂરિયાતોને અસર કરે છે.

જોખમી ઇમારતોમાં, આગ પ્રતિરોધક દિવાલો અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આગ/ધુમાડો ફેલાતો અટકાવવા માટે માળના ખુલ્લા ભાગોને બંધ કરી દેવા જોઈએ. ૧^૩ થી ૩ પ્રકારના બાંધકામો માટે, કોઈપણ માળ પર અગ્નિ પ્રતિરોધક દિવાલનો દરવાજો અથવા ખુલ્લા ભાગને મહત્તમ ૫.૬ ચો. મીટરની ઊંચાઈ/પહોળાઈવાળો ભાગ ૨.૭૫ ચોરસ મીટર સુધી મર્યાદિત હોવો જોઈએ. દરેક દિવાલના ખુલ્લા ભાગને અગ્નિ રેટિંગ ૧૨૦ મિનિટથી વધુ અગ્નિ-પ્રતિરોધક દરવાજાથી સુરક્ષિત રાખવો જોઈએ.

^૩ ઇમારતના બાંધકામના પ્રકાર માટે, NBC ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) માં કોષ્ટક ૧ નો સંદર્ભ લેવો.

માળના આવવા-જવાના આવા ખુલ્લા ભાગની ઉપર અને નીચે લંબાવેલી ઊભી આડશથી સુરક્ષિત હોવા જોઈએ, આવી આડશો ૧૨૦ મિનિટથી વધુ હોય તેવા અગ્નિ પ્રતિકાર ધરાવતા હોય અને તેમાંના તમામ છિદ્રો આગ-પ્રતિરોધક જોડાણોથી સુરક્ષિત હોય.

ચોથા પ્રકારના બાંધકામની અગ્નિથી અલગ કરતી દીવાલો અથવા માળના પ્રવેશદ્વાર ૧૨૦ મિનિટની અગ્નિ-પ્રતિરોધક રેટેડ જોડાણોથી ફીટ કરવી આવશ્યક છે.

જોખમી ઈમારતોમાં, કેબલ, વીજળીના વાયરો વગેરેના પસાર થવા માટે કરવામાં આવેલ દિવાલો અથવા માળના પ્રવેશદ્વારને ૧૨૦ મિનિટના અગ્નિ પ્રતિકાર રેટિંગ સાથે વાહક નળીઓ/પાટડા (ducts / shafts) ના સ્વરૂપમાં આડશથી સુરક્ષિત રાખવું જોઈએ. દરેક બોઈલર રૂમ અથવા હીટિંગ પ્લાન્ટવાળા રૂમને બાકીની ઈમારતથી અલગ કરતી દિવાલ દ્વારા અલગ કરવી જોઈએ.



આગ પ્રતિરોધક સામગ્રી

વિદ્યુત કેબલ/નળીઓ અને દિવાલો/સ્લેબ વચ્ચેની જગ્યા ૧૨૦ મિનિટના આગ પ્રતિરોધક રેટિંગવાળા ફાયર સ્ટોપ સામગ્રીથી ભરેલી હોવી જોઈએ.

ઈમારતના તમામ વર્ટિકલ ઓપનીંગો યોગ્ય રીતે બંધ કરેલ અને સુરક્ષિત હોવા જોઈએ. વસાહતીઓને સલામત બચાવ માટે એક માળમાંથી બીજા માળમાં ધુમાડાને ફેલાતો અટકવવા માટે જરૂરી હોવું જોઈએ.

વોલ વેન્ટસ સિવાયની બાહરી દિવાલોમાંના તમામ છિદ્રો ફાયર સ્ટોપ એસેમ્બલી દ્વારા સુરક્ષિત હોવા જોઈએ અને તે નિશ્ચિત રીતે સ્વચાલિત અથવા સ્વયં-બંધ હોવા જોઈએ. દરેક ૧૦૦ ચોરસ સેમી કરતા ઓછો વિસ્તારવાળી દીવાલના વેન્ટને ફ્લોર લાઇનની નજીકની બહારની દિવાલોમાં આડી રીતે ૧૮૦૦

મિલીમીટરથી વધુ ન રાખવા જોઈએ. દરેક બિલ્ડિંગને શ્રેણીબદ્ધ અને સંચાલિત હોય એવી વેન્ટિલેશનની પાવર સંચાલિત પંખાની એક્ઝોસ્ટ પ્રણાલીની જોગવાઈ કરવી જોઈએ જેથી કરીને દરેક રૂમમાં દર ૩ મિનિટે હવાનો સંપૂર્ણ ફેરફાર થાય.

વીજળીકરણ:

સર્કિટનો ભાગ બનતા વિદ્યુત કેબલ આગ પ્રતિરોધક ગુણધર્મવાળા હોવા જોઈએ. વીજળી કેબલના નુકસાનને પૂરતા પ્રમાણમાં મજબૂત કેબલના ઉપયોગથી, કેબલ રૂટની સાવચેતીપૂર્વક પસંદગી અને/અથવા વિદ્યુત કેબલને નુકસાન સંભવિત વિસ્તારોમાં ભૌતિક સુરક્ષાની જોગવાઈથી નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે, કેબલને ટેકારૂપ પદ્ધતિઓ બિન- દહનશીલ હોવી જોઈએ અને આવી સર્કિટની અખંડિતતાને સસ્તા કેબલથી હલકી કરવી જોઈએ નહીં.

વીજળીના કેબલ/વાયરિંગ અલગ શાફ્ટમાં નાખવા જોઈએ. વીજળીના કેબલો પાણીની લાઇન, ગેસ પાઇપ, ટેલીફોન લાઇન, ઇન્ટરકોમ લાઇનો અથવા તેના જેવી ઇમારતની સેવાવાળી શાફ્ટમાંથી પસાર કરવી જોઈએ નહીં. શાફ્ટને દરેક માળે આગ પ્રતિરોધક સામગ્રીથી તે માળમાં એટલી જ આગ પ્રતિરોધક રેટિંગવાળી સામગ્રીથી સીલ કરવી જોઈએ.

શાફ્ટમાંથી પસાર થતા મધ્યમ અને ઓછા વોલ્ટેજનું વાયરિંગ, અને ફોલ્સ સિલીંગની અંદર મેટલની નળીમાં પસાર થવા જોઈએ. ફોલ્સ સિલીંગની ઉપર પ્રકાશ અથવા અન્ય સેવાઓ માટે કોઈપણ ૨૩૦ વોલ્ટ વાયરિંગમાં ૬૬૦ વોલ્ટ ગ્રેડનું આવરણ હોવું જોઈએ.

વીજળી મીટર સીડીની નીચે અથવા બહાર નીકળવાના માર્ગમાં ન હોવું જોઈએ. વીજળી મીટર રૂમમાં પૂરતા પ્રમાણમાં હવાની અવરજવર અને સરળતાથી પહોંચી શકાય એવો હોવો જોઈએ.

ઇમારતોનું વીજળીકરણ કેન્દ્રીય વીજ સત્તામંડળ (સલામતી અને વીજ પુરવઠો) (સુધારા વિનિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ નંબર ૫૮ અને ૩૦ ને અનુરૂપ હોવું જોઈએ.

આપત્તકાલીન વીજળી (એટલે કે જ્યારે મુખ્ય વિદ્યુત બંધ થાય ત્યારે વીજળી પુરવઠો) નીચેના સાધનો/પ્રણાલીમાં આપવો જોઈએ:

- ફાયર પાણીનો પંપ
- પ્રેશરાઈઝેશન અને સ્મોક વેટીંગ; તેની આનુષંગિક પ્રણાલીઓ જેમ કે ડેમ્પર્સ અને એક્સ્ટ્યુએટરનો સમાવેશ થાય છે.

- ફાયરમેન લીફ્ટ
- બહાર નીકળવા સૂચકદર્શક લાઇટીંગ
- ઇમરજન્સી લાઇટીંગ
- ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ
- જાહેર સંબોધન પ્રણાલી (Public Address System) (આપત્તકાલીન વૉઇસ ઇવેક્યુએશન અને ઘોષણા સંબંધિત).
- ચંબકીય દરવાજા ખોલવાના ઉપકરણો.
- ફાયર કમાન્ડ સેન્ટર અને સુરક્ષા રૂમમાં લાઇટીંગ

ઉપરોક્ત પ્રણાલીઓ વીજળી પુરવઠો સામાન્ય વીજળી અને ઇમરજન્સી પાવર દ્વારા બદલવાની સુવિધાવાળી હોવી જોઈએ. ઉપરોક્ત પ્રણાલીઓના પેનલ/વિતરણ બોર્ડને વીજળી પુરવઠો આગ પ્રતિરોધક આડશો (fire proof enclosures) અથવા સર્કિટ અખંડિતતા કેબલ દ્વારા અથવા નજીકના ફાયર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં વૈકલ્પિક માર્ગ દ્વારા હોવો જોઈએ જેથી ઉપરોક્ત પ્રણાલીઓ અને સાધનો માટે વીજળીનો પુરવઠો વિશ્વસનીય રહે.

ઇમારતોમાં સબસ્ટેશનનો ઉપયોગ સબસ્ટેશનની કામગીરી માટે જરૂરી હોય તે સિવાયની વસ્તુનો સંગ્રહ અથવા અન્ય ઉપયોગી પ્રકારની વસ્તુઓ માટે કરવો જોઈએ નહીં. સબસ્ટેશનમાં પૂરતી હવાની અવરજવરની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. જમીનના સ્તરે અથવા પ્રથમ ભોંયરામાં રહેલ MV (મધ્યમ વોલ્ટેજ) પેનલ રૂમ માટે સ્વતંત્ર AC/વેન્ટિલેશન આપવું આવશ્યક છે. MV પેનલ રૂમની ૧૨૦ મિનિટથી ઓછી ન હોય તેવા અગ્નિ પ્રતિકાર સાથે હોવું આવશ્યક છે.

જોખમી ઇમારતોમાં, સબસ્ટેશન / સ્વીચ સ્ટેશન નજીકની ઇમારતોથી ઓછા ભરેલા સાધનો ઓછામાં ઓછા ૭ મીટર દૂર હોવા જોઈએ. ૧૦ MVA ક્ષમતાથી વધુના તમામ ઓઇલ ભરેલા ટ્રાન્સફોર્મર્સ હાઇ વેલોસિટી વોટર સ્પ્રે સિસ્ટમ અથવા નાઇટ્રોજન ઇન્જેક્શન સિસ્ટમથી સુરક્ષિત રાખવું જોઈએ. ઇમારતોની અંદર રહેલ ટ્રાન્સફોર્મર્સ ડ્રાય ટાઇપનું જ હોવું જોઈએ.

ડીઝલ જનરેટર (DG) સેટ જોખમી ઇમારતોના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર/પ્રથમ ભોંયરામાં ગોઠવવા જોઈએ નહીં. ડીઝલ જનરેટર સેટ જો અંદર ગોઠવેલ હોય તો યોગ્ય વેન્ટિલેશન અને એક્ઝોસ્ટનું આયોજન કરવું જોઈએ. ડીઝલ જનરેટર સેટ રૂમની ૧૨૦ મિનિટની આગ પ્રતિકાર રેટિંગ હોવી જોઈએ. જોખમી પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો માટે અગ્નિ સલામતી જરૂરિયાતો સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે, પેટ્રોલિયમ અધિનિયમ, ૧૯૩૪ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમોનો સંદર્ભ લઈ શકાય.

જોખમી ઇમારતોની વીજળી સુરક્ષા વિદ્યુત શાફ્ટ દ્વારા ડાઉન કન્ક્રટર (અવાહક આવરણ અથવા વાહક આવરણ) ને રૂટીંગ કરીને સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. વધુ વિગતો માટે, રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા (NBC), ૨૦૧૬ અને કેન્દ્રીય વીજ સત્તામંડળ (સલામતી પગલાં અને વીજ પુરવઠો) સુધારા વિનિયમો, ૨૦૧૫ ના ભાગ ૮ “ઇમારત સેવા, વિભાગ-૨ વીજળી અને સંલગ્ન ગોઠવણી” જુઓ.

બહાર નીકળવાનો પ્રકાશ અને પ્રતીકો (Escape Lighting and Exit Signage)

જોખમી ઇમારતોમાં, બહાર નીકળવાના રસ્તા અને બહારની જગ્યા (exit access, exits and exit discharge) ને યોગ્ય રીતે નિશ્ચિત કરવી જોઈએ અને સતત અજવાળું હોવું જોઈએ. કટોકટી સમયની વીજળી સ્વતંત્ર સ્ત્રોતમાંથી એટલે કે સામાન્ય વીજળી પુરવઠા કરતા અન્ય સ્ત્રોતમાંથી આપવામાં આવેલી હોવી જોઈએ. બહાર નીકળવાના માર્ગ પર માળના સ્તરે આડી લ્યુમિન્સ ૧૦ લ્યુમેન્સ / ચોરસ મીટર કરતા ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. કોઈપણ એક લ્યુમિનેયર બંધ થવાથી બીજા કોઈપણ વિસ્તારમાં અંધકાર ફેલાય એવી રીતે વીજળી ગોઠવવી જોઈએ નહીં. સામાન્ય વીજળી પુરવઠો બંધ થવાના પાંચ સેકન્ડની અંદર ઇમરજન્સી વીજળી ચાલુ થવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, ઇમરજન્સી વીજળી નાની જગ્યામાં પણ સામાન્ય વીજળી બંધ થવાના કિસ્સામાં ૯૦ મિનિટથી ઓછા સમયમાં જરૂરી અજવાળાનું સ્તર જાળવવા સક્ષમ હોવી જોઈએ. સંપૂર્ણ સેવા ક્ષમતાની ખાતરી કરવા માટે ઇમરજન્સી વીજળી પ્રણાલી સારી રીતે જાળવવી જોઈએ અને સમયાંતરે નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ કરવું જોઈએ.

જોખમી ઇમારતોમાં, બહાર નીકળવાની પરસાળ/માર્ગ બહાર નીકળવાના સંકેત સાથે હોવા જોઈએ. બહાર નીકળવાનો કોઈ છેડો જોવાનું અંતર ૩૦ મીટરથી વધુ ન હોય એવી રીતે બહાર નીકળવાના સૂચક પ્રતીકો હોવા જોઈએ. દિશા દર્શાવતું સૂચક પ્રતીક દિશાના તમામ વળાંકોમાં હોવું જોઈએ. વીજળી પુરવઠાના વૈકલ્પિક સ્ત્રોત પર બહાર નીકળવાના સૂચક પ્રતીકો પ્રકાશિત અને સ્વતંત્ર વિદ્યુત સર્કિટ સાથે વાયરથી જોડાયેલા હોવા જોઈએ. ફર્નિચર અથવા અન્ય ભારે સાધનોને ખસેડવાને કારણે તેમને કોઈ યાંત્રિક નુકસાન ન થાય એવી રીતે બહાર નીકળવાના તમામ રસ્તા સૂચક પ્રતીકો ગોઠવેલા હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત નીચે ઉતરવાના તમામ માળની સંખ્યા દર્શાવતા માળ સૂચવતા બોર્ડ હોવા જોઈએ. બહાર નીકળવાના ચિહ્નોના માપ અને રંગો ભારતીય માનક બ્યુરો IS:૯૪૫૭, IS:૧૨૩૪૯, IS:૧૨૪૦૭ અનુસાર હોવા જોઈએ. બહાર નીકળવાના ચિહ્નોનો રંગ લીલો હોવો જોઈએ.



બહાર નીકળવાના સંકેત

એર કન્ડીશનીંગ, હવાની અવરજવર અને ધુમાડા નિયંત્રણ

જોખમી ઇમારતોમાં, જ્યાં યાંત્રિક હવાની અવરજવરની વ્યવસ્થા કરી હોય ત્યાં યાંત્રિક હવાની અવરજવર પ્રણાલીની ડિઝાઇન એવી કરવી જોઈએ કે, આગની સ્થિતિમાં, ઇમારતમાંથી ડક્ટનું કામ આગ, ધુમાડો અને જ્વાળામાં પરિવર્તિત કરવામાં મદદ કરે નહીં અને બચવાના સલામતી માધ્યમોને જોખમમાં મૂકે નહીં તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ. કોઈપણ એક્ઝોસ્ટ પોઈન્ટ એવી રીતે મૂકવો જોઈએ કે જેથી કરીને ઇમારતને વધુ જોખમમાં ન નાખે, એટલે કે બહાર નીકળવાના રસ્તા, દહનશીલ મકાન સામગ્રી અથવા છતની સામગ્રી અને મકાનમાં પ્રવેશથી દૂર હોય.

જોખમી ઇમારતોમાં, જ્યાં એર હેન્ડલિંગ યુનિટ (એએચયુ) આવેલ હોય, ત્યાં દરેક માળ માટે અલગ એર હેન્ડલિંગ યુનિટ (એએચયુ) આપવું જેથી એર કન્ડીશનીંગ ડક્ટો દ્વારા આગ અને ધુમાડો ફેલાવવાથી ઉદ્ભવતા જોખમોને ટાળવાનું સુનિશ્ચિત કરી શકાય. હવાની ડક્ટો દરેક AHU થી તેના માળ સુધી અલગ હોવી જોઈએ અને કોઈપણ રીતે અન્ય કોઈપણ માળની ડક્ટો સાથે એકબીજાથી જોડાયેલી હોવી જોઈએ નહીં. દહનશીલ અથવા વિસ્ફોટક ધૂળના રજકણો અથવા ફાઇબર ઉત્પન્ન કરે અથવા ઉત્સર્જન કરે એવા સાધનો અથવા મશીનરી પર્યાપ્ત ધૂળ એકત્ર કરવાની અને એક્ઝોસ્ટ પ્રણાલીવાળી હોવી જોઈએ.

જોખમી ઇમારતોમાં, શાફ્ટ અથવા ડક્ટ, જો ઘણા માળમાં પ્રવેશી જાય તો, કિનેક્ટીંગ ડક્ટ વર્કમાં આગને નિયંત્રિત કરતું ચણતર હોવું જોઈએ અથવા માળની આરપાર આગને નિયંત્રિત કરતું ફાયર રેટેડ ડક્ટ વર્ક હોવું જોઈએ. વૈકલ્પિક રીતે, ૧૨૦ મિનિટ આગ પ્રતિરોધક રેટિંગવાળા રૂમમાંથી બહાર નીકળતી/પ્રવેશ કરતી

ડક્ટની દિવાલો, દરવાજા અને આગને નિયંત્રિત કરતા રૂમમાં ડક્ટ અને સાધનો ગોઠવી શકાય છે. હવા નિયંત્રિત એકમના એર ફિલ્ટર બિન-દહનશીલ સામગ્રીમાંથી બનેલા હોવા જોઈએ.

જોખમી ઇમારતોમાં, મુખ્ય માળ વિસ્તારમાં, પરસાળ વગેરેમાં કામ આપતી હવાની ડક્ટ બહાર નીકળવા/ બહાર નીકળવાની પરસાળ/ બહાર નીકળવાની આડશમાંથી પસાર થવી જોઈએ નહીં. જ્યાં પણ ડક્ટો આગ પ્રતિરોધક દિવાલો અથવા માળમાંથી પસાર થાય, ત્યાં ડક્ટની આજુબાજુનો ખુલ્લો ભાગ કમ્પાર્ટમેન્ટની આગ પ્રતિરોધક રેટિંગવાળી સામગ્રીથી સીલ કરવી જોઈએ. ડક્ટ પ્રણાલીને અવાહક કરવા માટે વપરાતી સામગ્રી (અંદર કે બહાર) બિન-જ્વલિશીલ પ્રકારની હોવી જોઈએ. આવી કોઈપણ અવાહક સામગ્રી જ્વલનશીલ ગુણધર્મવાળી ન હોવી જોઈએ.

આગ અથવા ફાયર/ધુમાડા નિયંત્રિત⁴ કરતી એર ડક્ટો, તાજી હવા અને હવા બહાર કાઢવાની ડક્ટસ/ પરસાળમાં આપવી જોઈએ. નિયંત્રકને એવી રીતે ગોઠવવું જોઈએ કે જેથી તમામ નિષ્ક્રિય આગ સલામતી બંધ ઓરડાની સંપૂર્ણ અખંડિતતા પૂરી પાડે. જરૂર પડે ત્યારે ડેમ્પરની જાળવણી, પરીક્ષણ અને બદલવા માટે સુલભ હોવું જોઈએ. ડેમ્પરના મેન્યુઅલ ઓપરેશન માટે પણ જોગવાઈ હોવી જોઈએ.

ડેમ્પર્સ, હવા પુરવઠા ડક્ટ, તાજી હવા અને હવા બહાર કાઢવાની ડક્ટ/પરસાળમાં નીચેના છેડા પર હોવા જોઈએ:

૧. આગને અલગ કરતી દિવાલ⁵ પર
૨. જ્યાં ડક્ટ / પેસેજ ઊભી શાફ્ટમાં પ્રવેશે.
૩. જ્યાં ડક્ટ માળમાંથી પસાર થાય અને
૪. સપ્લાય એર ડક્ટના ઇનલેટ પર અને દરેક માળે, દરેક કમ્પાર્ટમેન્ટના રીટર્ન એર ડક્ટ પર.

કાચની રવેશ (Glazing)

આજકાલ, સૌંદર્યલક્ષી હેતુ અને આકર્ષક દેખાવના બાહ્ય લક્ષણો માટે ઘણી ઇમારતોમાં કાચની રવેશનો ઉપયોગ થાય છે. સૌંદર્યલક્ષી હેતુઓ ઉપરાંત, ઇમારતમાં કાચનો આગળનો ભાગ આગ દરમિયાન કાચ

⁴ હવાનો ફેલાવો અથવા ધુમાડા નિયંત્રણ પ્રણાલીની નળીઓ અને હવા પરિવર્તન ઓપનિંગ્સમાં ગોઠવેલ ઉપકરણ ગરમી / ધુમાડાની જાણ થતા આપમેળે બંધ થવા ગોઠવવું જોઈએ.

⁵ આગની સ્થિતિમાં પૂરતી માળખાકીય સ્થિરતા સાથે એક બાજુએ બાંધકામ તૂટી પડે અથવા સામેની દિવાલના પડ્યા વિના આગના ફેલાવાને અને નીચેથી ઉપર સુધી સતત ફેલાતી (અને જ્વલનશીલ છતના કિસ્સામાં છતથી ઓછામાં ઓછા ૧ મીટર ઉપર), અટકાવે એવા અગ્નિ પ્રતિરોધક રેટેડ દિવાલ અગ્નિથી સુરક્ષિત દરવાજા ધરાવતા હોવા જોઈએ

તૂટવા, ફાયર ફાઇટર પર તૂટેલા કાયનું પડવું વગેરે જેવા અનોખા આગ સલામતી પડકારો પણ ઊભા થયા છે. ઇમારતોમાં કાયની રવેશ કરતી વખતે અમુક આગ સલામતી પાસાઓનું પાલન કરવું જોઈએ.

ઇમારત માળખા અને કાય રવેશ વચ્ચેનું અંતર ૩૦૦ મીમીથી વધુ ન હોવું જોઈએ. આગના ફેલાવાને રોકવા માટે, દરેક માળ પર ઓટોમેટિક વોટર કટન સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. કાયના અગ્રભાગમાં પ્લાસ્ટિક જેવી જ્વલનશીલ સામગ્રીનું આવરણ ન હોવું જોઈએ, અને ઓછામાં ઓછા ૧૨૦ મિનિટ સુધી આગનો પ્રતિકાર કરવા માટે તે ડિઝાઇન કરેલ હોવું જોઈએ. કાય રવેશમાં વપરાતી ઝેલિંગ IS ૨૫૫૩ મુજબ સખત (ટેમ્પર્ડ) સલામતી કાયની હોવી જોઈએ. દાદરના બાહ્ય ભાગમાં કાયની રવેશની પરવાનગી હોવી જોઈએ નહીં. બચાવ કાર્યકરો માટે એક્સેસ પોઇન્ટ તરીકે, દરેક માળે દિવાલમાં ૧.૫ મીટર x ૧.૫ મીટરનું દ્વિ-માર્ગ ખુલ્લું હોવું આવશ્યક છે. તેઓને "ઇમર્જન્સી એક્ઝિટ" તરીકે યોગ્ય રીતે ચોટાડેલું હોવું જોઈએ.

આંતરિક સજાવટ (Surface Interior Finish)

જોખમી ઇમારતોમાં આંતરિક સજાવટ જ્વાળા ફેલાવતું મુખ્ય પરિબલ છે. આંતરિક સજાવટને ઇમારતની દિવાલો અને છતોની આંતરિક સપાટીને ઢાંકવાના ભાગરૂપે સામગ્રી અથવા સામગ્રીના સંયોજનની બનેલી ઇચ્છનીય છે.

ઇમારતોમાં દિવાલો, છત અને રૂમની અંદર વપરાતા પડદા જ્વલનશીલ સપાટીની સજાવટનો ઉપયોગ, રહેવાસીઓની સલામતીને અસર કરે છે. આવી સજાવટ આગને ફેલાવે છે અને આગની તીવ્રતામાં વધારો કરે છે. તે ઝેરી ધૂમાડો પણ ઉત્પન્ન કરે છે અને મિલકતને નુકસાન પહોંચાડે છે. ઇમારતમાં વપરાતી સજાવટની સામગ્રી આગના ફેલાવાને મર્યાદિત કરવા જેવી હોવી જોઈએ અને ઝેરી જ્વાળા/ધુમાડો ઉત્પન્ન ન થાય તેવી હોવી જોઈએ.

ફાયર કમાન્ડ સેન્ટર(FCC):

જોખમી ઇમારતોમાં, ફાયર કમાન્ડ સેન્ટર સીધા જ અંદર પ્રવેશી શકાય એવા અંદર દાખલ થવાના માળે હોવું જોઈએ. ફાયર કમાન્ડ સેન્ટરમાં સંચાર પ્રણાલી અને જાહેરાત પ્રણાલી (પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ) સાથેની મુખ્ય આગ ચેતવણી પેનલ હોવી જોઈએ.

ફાયર કમાન્ડ સેન્ટરમાં વપરાતું આંતરિક ભાગ જ્વલનશીલ હોવું જોઈએ નહીં. ફાયર કમાન્ડ સેન્ટરમાં આગ બુઝાવવાના સાધનો અને ગોઠવણીની વિગતો સાથે ફ્લોર પ્લાનની વિગતો જાળવવી જોઈએ.

પ્રકરણ - ૨: જીવન સુરક્ષાના પગલાં (Life Safety Measures)


આગની પરિસ્થિતિ દરમિયાન ઇમારતના વસાહતીઓ અને મુલાકાતીઓની સુરક્ષા માટે લેવાતા હોય તેવા જીવન સલામતીના પગલાં લેવાના ઘટકોના બનેલા હોવા જોઈએ. ઇમારતમાં જીવન સુરક્ષા પ્રણાલીઓ (Life Safety Systems) બનાવે તેવા ઘણા ઘટકો છે. સંકલિત અને સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત જીવન સલામતી પ્રણાલીથી જોખમી ઇમારતોમાં સુરક્ષામાં વધારો કરી શકાય છે. જીવન સુરક્ષાને ઇમારતોના બાંધકામ, સલામતી અને અગ્નિ અને તેને લગતા જોખમોની અસરોને ઓછી કરતી વ્યવસ્થાના પાસાંઓના આધારે ઇમારતોમાં રહેનારાઓને સુરક્ષિત રાખવા માટેની વ્યૂહરચના/પદ્ધતિઓ તરીકે ઓળખાવી શકાય.

જોખમી ઇમારતોમાં જીવન સલામતીના પગલાંમાં મુખ્યત્વે બહાર નીકળવાની જરૂરિયાતો, કમ્પાર્ટમેન્ટેશન, ધુમાડા નિયંત્રણ પ્રણાલી, ગેસ પુરવઠા પ્રણાલી, ફાયર ડિટેક્શન અને ચેતવણી પ્રણાલી, આગ અભ્યાસ, ફાયર ઓર્ડર, લીફ્ટનો સમાવેશ થાય છે. જીવન સલામતીની વધુ વિગતો માટે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા (NBC), ૨૦૧૬ (ભાગ-૪) ની કલમ ૪ અને ૬.૮.૧ પરિશિષ્ટ-૯; ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા પગલાં વિનિયમો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

બહાર નીકળવાના જરૂરી માધ્યમો (Means of Egress Requirements):

જોખમી ઇમારતોમાં બહાર નીકળવાના માધ્યમમાં એક્ઝિટ એક્સેસ, એક્ઝિટ અને એક્ઝિટ ડિસ્ચાર્જનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘટકો રહેણાંક પરિસરમાં રહેનારાઓ અને મુલાકાતીઓને સલામત સ્થળાંતર કરવા માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.

એક્ઝિટ એક્સેસની બહાર નીકળવા તરફ દોરી જતા નીકળવાના માધ્યમોના ભાગ તરીકે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે.

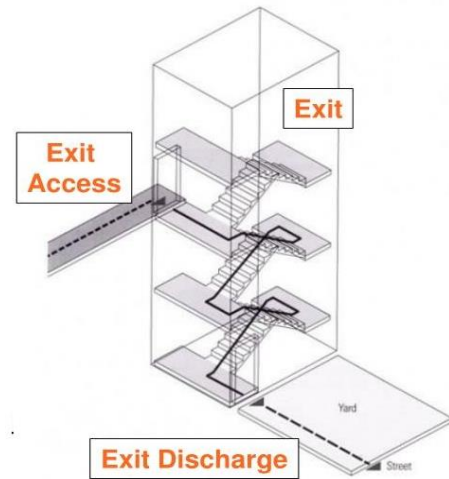


એક્ઝિટ એક્સેસ, એક્ઝિટ અને એક્ઝિટ ડિસ્ચાર્જ માર્ગ

બહાર નીકળવું એ દરવાજા, દાદર વગેરે જેવા ઘટકો છે, જે બહાર પ્રવેશ અને ખુલ્લી જગ્યા અથવા જાહેર માર્ગની વચ્ચે છે. બહાર નીકળવાની જગ્યાને આગ પ્રતિરોધક રેટેડ બાંધકામ દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે જેથી બહાર નીકળવાનો સુરક્ષિત રસ્તો મળે. બહાર નીકળવાના ઘટકોમાં બહાર નીકળવાના દરવાજાનો રસ્તો, બહાર નીકળવાની પરસાળ, બહારના દાદરા અને નીકળવાના ઢાળ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

એક્ઝીટ ડિસ્ચાર્જ એ બહાર નીકળવાના અને જાહેર માર્ગના અંત વચ્ચે બહાર નીકળવાના માધ્યમના ઘટક તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

જોખમી ઇમારતોમાં, દરેક બિંદુએથી જુદી જુદી દિશામાં ઓછામાં ઓછા બે એક્ઝિટ સુલભ હોવા જોઈએ; જ્યાં માળને રૂમમાં વિભાજિત કરવામાં આવે ત્યાં દરેક રૂમમાંથી બચવાના ઓછામાં ઓછા બે રસ્તા હોવા જોઈએ; જો કે શૌચાલય સિવાયના નાના ઓરડાઓ એવી રીતે આવેલા હોવા જોઈએ કે તેના પહોંચવાના બિંદુઓ ઉચ્ચ જોખમવાળા વિસ્તારોથી બહાર અથવા યોગ્ય રીતે સુરક્ષિત રહે.


કટોકટી દરમિયાન રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓની મુક્ત અવરજવરને મદદ કરવા માટે, દરેક એક્ઝીટ, બહાર નીકળવાનો માર્ગ અને એક્ઝીટ ડિસ્ચાર્જ અવરોધ મુક્ત જાળવવું જોઈએ.

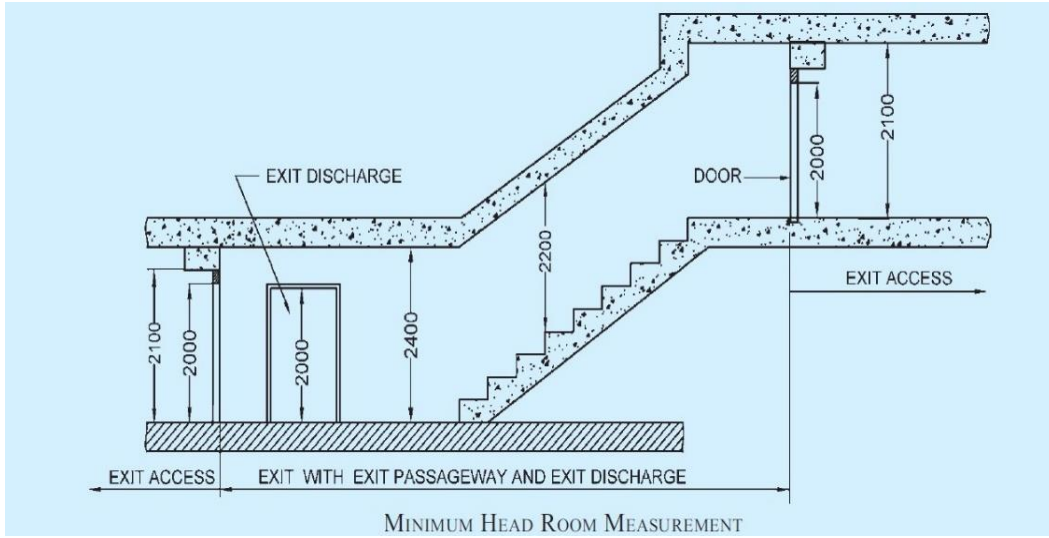

એક્ઝીટ હાઈટ

ખુલ્લી જગ્યામાં બહાર નીકળવા માટેના અને તમામ બહાર નીકળવાના રસ્તા ઓછામાં ઓછા ૨.૪ મીટરની ક્લીયર સીલીંગ હાઈટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો કે, બહાર નીકળવાના દરવાજાની ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછી ૨.૦ મીટર હોવી જોઈએ.

ઇમારતોમાં, બહાર નીકળવાના માર્ગના માધ્યમોની ક્ષમતા ખુલ્લી જગ્યામાં પહોંચીએ ત્યાં સુધી બહાર નીકળવાના માર્ગ સાંકડો હોવો જોઈએ નહીં. જ્યાં પણ ૩૦૦ મિલીમીટરથી વધુ ઊંચાઈમાં ફેરફાર કરવાની ઇચ્છા હોય, ત્યાં કઠેરા સાથેનો ઢાળ આપવા જોઈએ. ઢાળની લાઈ ફિનિશને અડીને આવેલી સુવાળી સામગ્રીથી જુદી હોવી જોઈએ. અગ્નિ સુરક્ષા પાઈપ દબાણ માટે ડક્ટ અને જીવન સલામતી પ્રણાલીઓ જેવા પ્રવેશને માત્ર પર્યાપ્ત પેસિવ ફાયર પ્રોટેક્શન સાથે જ બહાર નીકળવા દેવા જોઈએ.

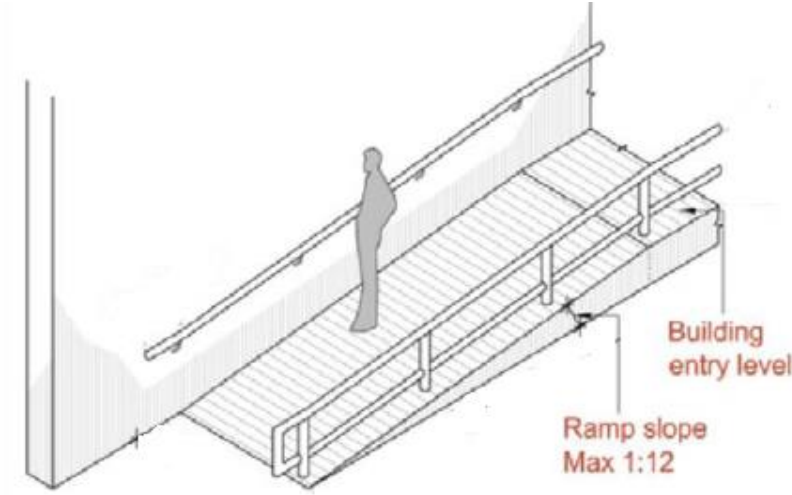

રેમ્પ સ્લોપ


બહાર નીકળવા માટે ચાલવાની સપાટી નીચેની જરૂરિયાતોવાળી હોવી જોઈએ:

૧. સમતળ અને લપસી ન જવાય તેવી સપાટી.
૨. જો ઢાળ (સ્લોપ) આપવામાં આવે તો ઢાળ ૧:૨૦ ના પ્રમાણથી વધુ ન હોવો જોઈએ,
૩. બહાર નીકળવાની દિશામાં લંબરૂપ ઢાળ ૧:૪૮ ના પ્રમાણથી વધુ ન હોવો જોઈએ.

જોખમી ઇમારતોમાં, રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા (NBC), ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) માં જણાવ્યા મુજબ બહાર નીકળવાના માર્ગો (escape route) અને બહાર નીકળવા (Exit)ની સંખ્યા, રૂમ અથવા માળમાં રહેનારા લોકોના ભારણ^૬ (Occupant Load) એટલે કે લોકોની સંખ્યા અને નજીકના બહાર નીકળવાના રસ્તા સુધી ચાલવાના અંતરની મર્યાદાઓ પર નિર્ભર રહેશે.

જોખમી ઇમારતોમાં એક કરતાં વધુ દાદરાની જરૂર હોય, તો દરેક માળના દરેક ભાગમાં એક કરતાં વધુ દાદરાનો ઉપયોગ હોવો જરૂરી છે. આનાથી જ્યાંથી બહાર નીકળવું શક્ય ન હોય એવા રસ્તાના છેડાથી વિસ્તારોને બંધ કરી શકાતા નથી જો કે પ્રથમ સીડી વાપરી ન શકાય તેવી સ્થિતિમાં વૈકલ્પિક સીડી સુલભ હોવી જોઈએ. જો કે બંધ પરસાળ (dead end) ઇચ્છનીય નથી, તેમ છતાં બંધ માર્ગ (dead end)નું મહત્તમ અંતર જોખમી ઓક્યુપન્સીમાં ૧૫ મીટરથી વધુ ન હોવું જોઈએ.

^૬ કોઈપણ સમયે ઇમારત અથવા જગ્યા પર રહી શકે તેવા લોકોની કુલ સંખ્યા.

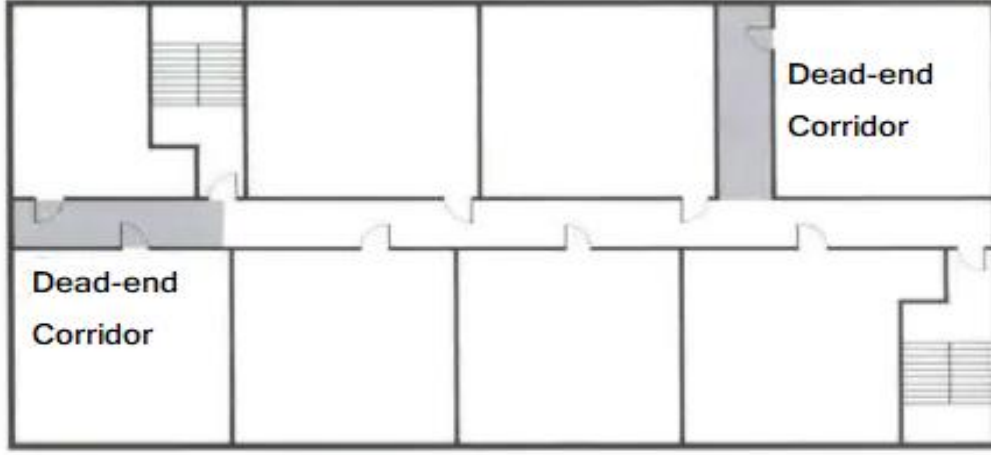

બંધ છેડો (ડેડ એન્ડ)

નજીકના એક્ઝિટ માટે ચાલવાનું અંતર NBC ૨૦૧૬ (ભાગ-૪) જરૂરિયાતો સુધી મર્યાદિત હોવું જોઈએ. ચાલવાના અંતરને મર્યાદિત કરવાના ફાયદા છે, જેવા કે –

- ચાલવાનો ઓછો સમય; ધુમાડાના ગંભીર પ્રભાવ વિના સલામત સ્થળ સુધી પહોંચી શકાય છે;
- મર્યાદિત વ્યાપ અને આડશની જટિલતા;
- ટૂંકા અંતરમાં વૈકલ્પિક ભાગવાની પૂરી ક્ષમતાની જોગવાઈ. બહાર જવાનો માર્ગ દેખાવાની સંભાવના વધી જાય છે, અને આગ દરમિયાન તે દેખાતો રહે છે;
- અદૃશ્ય રીતે આગ લાગે અથવા જાણ/ચેતવણી પહેલાં મોટી થાય તેવી શક્યતા ઓછી રહે છે; અને
- માણસ અને બહાર નીકળવાના માર્ગ વચ્ચે આગ લાગવાની સંભાવના ઓછી.


ઇમારતની અંદરના કોઈપણ છેડેથી અંતિમ દરવાજા સુધી મહત્તમ ચાલવાનું અંતર (travel distance) રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) માં જણાવેલ મર્યાદાઓથી વધુ ન હોવું જોઈએ. જો ચાલવાના અંતરની (travel distance) મર્યાદા વધી ગઈ હોય, તો બહાર નીકળવાની એક વધુ જોગવાઈ કરવી જોઈએ.

	મહત્તમ ચાલવાનું અંતર (મીટર)	
	પ્રકાર- ૧ /પ્રકાર- ૨	પ્રકાર- ૩ /પ્રકાર- ૪
જોખમી ઇમારત	૨૨.૫	આ પ્રકારના બાંધકામની પરવાનગી નથી

નોંધ:

- સ્પ્રીન્કરવાળી ઇમારતમાં, ચાલવાનું અંતર (travel distance) ઉલ્લેખેલ મૂલ્યના ૫૦ ટકા સુધી વધારી શકાય છે.
- કાર પાર્કિંગમાં પ્રથમ ભોંયતળિયાના માળ નીચે ભોંયરાના કિસ્સામાં ઢાળને (Ramp) નીકળવાના માર્ગ તરીકે ગણવા જોઈએ નહીં.

રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) માં જણાવેલ ઓક્યુપન્સી ભારણના ઘટકોનો જોખમી ઇમારતમાં માળ / રૂમના ઓક્યુપન્સી લોડ સુધી પહોંચવા માટેના આધાર તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જ્યારે રૂમ અથવા માળનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવનાવાળા રહેવાસીઓની સંખ્યાની ખબર ન હોય, ત્યારે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ મુજબ યોગ્ય માળ વિસ્તાર અને ઓક્યુપન્સી લોડના પરિબલોના આધારે ક્ષમતાની ગણતરી કરવી જોઈએ.

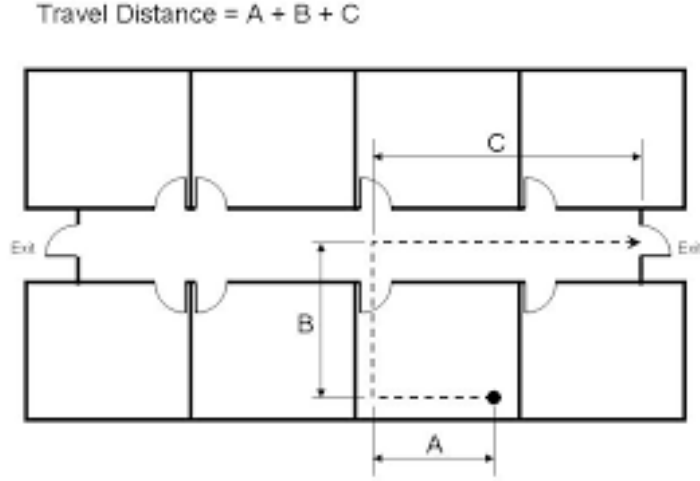

ચાલવાના અંતરની ગણતરી

રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) ના કોષ્ટક ૩ થી ગણેલા માણસોની સંખ્યા (occupant load) એ રૂમ અથવા માળના સામાન્ય સ્તરના રહેઠાણ દરમિયાન વ્યક્તિઓની સંખ્યા છે. જો રહેવાસીઓની સંખ્યા વધી જવાની ધારણા હોય, તો બહાર નીકળવાની ડિઝાઇનમાં વધેલા રહેવાસીઓના ભારને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. બહાર નીકળવાનો માર્ગ અને એક્ઝિટની પહોળાઈ તેનો ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી વ્યક્તિઓની સંખ્યા પર આધારિત છે. તમામ બહાર નીકળવાનો માર્ગની એકંદર પહોળાઈ મહત્તમ સંખ્યામાં લોકોનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે જરૂરી હોય તેના કરતા ઓછી ન હોવી જોઈએ. જ્યાં મહત્તમ સંખ્યામાં લોકો બહાર નીકળવાના માર્ગનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને બહાર નીકળી શકે છે તેની જાણ ન હોય, ત્યાં રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) માં ઉલ્લેખિત રહેવાસીઓના ભારણ પરિબલના આધારે યોગ્ય ક્ષમતાની ગણતરી કરવી જોઈએ.

ઉદાહરણ:

એસ્કેપ રૂટની પહોળાઈની ગણતરી દાદરાની ક્ષમતાના પરિબલો એટલે કે ૧૮ મિલીમીટર/વ્યક્તિ અને સ્તરના ઘટકો/રેમ્પ્સ એટલે કે ૧૦ મિલીમીટર/વ્યક્તિના આધારે કરવી જોઈએ.

ઉદાહરણ ૧૦૦૦ મિલીમીટરની સ્પષ્ટ પહોળાઈવાળા એક્ઝિટ ડોરવેમાં ૧૦૦૦/૧૦ લોકો માટે એક્ઝિટ ક્ષમતા હશે જે ૧૦૦ વ્યક્તિઓ છે.

ઉદાહરણ:

NBC ૨૦૧૬ (ભાગ -૪) મુજબ, જોખમી ઇમારતમાં રૂમમાં રહેનારાઓનો લોડ ફેક્ટર $10\text{m}^2/\text{વ્યક્તિ}$ છે. ધારો કે રૂમનો વિસ્તાર 180m^2 છે.


રૂમના રહેનારાઓનો ભાર $180/10 = 18$ વ્યક્તિઓ હશે. તેથી એકઝીટ ૧૮ વ્યક્તિઓ પર આધારિત હશે, જે દર્શાવેલ ન્યૂનતમ જરૂરિયાતોને આધીન છે.

જો એવી ધારણા હોય કે રૂમમાં રહેનારાઓની સંખ્યા ૧૮ ને બદલે ૨૫ છે, તો એકઝીટ ૨૫ વ્યક્તિઓ પર આધારિત હશે.

બહાર નીકળવાના ઘટકો (Exit components)

દરવાજા (Doorways)

જોખમી ઇમારતોમાં બહાર નીકળવાના દરવાજા બંધ સીડી અથવા પરસાળ બહાર નીકળવા તરફ ખુલતા હોવા જોઈએ અને તે હંમેશા બહાર નીકળવાની દિશા તરફ ખુલતા હોવા જોઈએ.

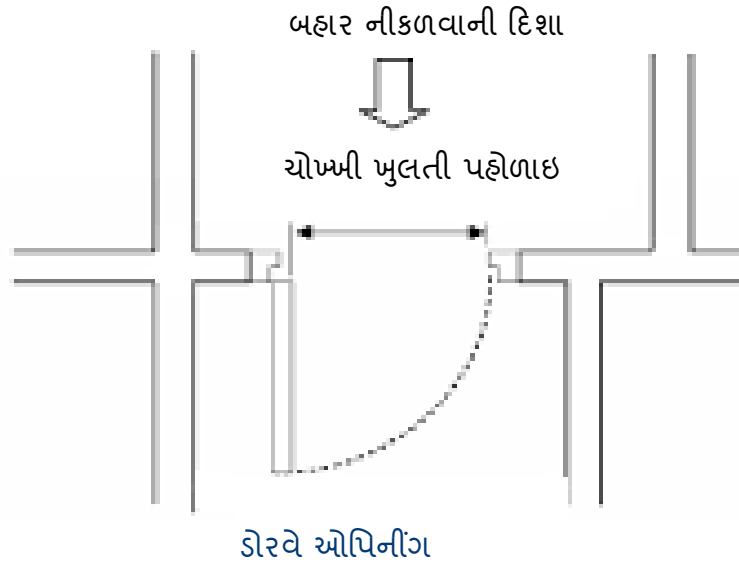


ડોરવે ઓપિનીંગ

જોખમી ઇમારતોમાં, બહાર નીકળવાના દરવાજાની લઘુત્તમ ઊંચાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે ૨ મીટર અને ૧ મીટર હોવી જોઈએ.

જોખમી ઇમારતમાં, ઓટોમેટિક સ્પ્રિંકલર પ્રણાલી અથવા ફાયર ડિટેક્શન પ્રણાલી સક્રિય થવાથી એક્સેસ કંટ્રોલ સિસ્ટમ આપમેળે ખુલી જવી જોઈએ. પાવરની કોઈપણ ખોટ એક્સેસ કંટ્રોલ પ્રણાલીને બંધ કરે છે. મેન્યુઅલ રીલીઝ ઉપકરણ એક્સેસ કંટ્રોલ દરવાજા પાસે "પુશ ટુ એક્ઝિટ" સંકેત સાથે આપવું જોઈએ.

બહાર નીકળવાના માધ્યમો- પરસાળ અને બહાર જવાનો રસ્તો (**Corridor and Passageways of Means of Egress**)

જોખમી ઇમારતની, પરસાળની પહોળાઈ તેમાંથી બહાર નીકળવાના દરવાજાની કુલ પહોળાઈ કરતાં ઓછી ન હોવી જોઈએ. જ્યાં પણ કેન્દ્રીય પરસાળ બહાર નીકળવાના ભાગ તરીકે હોય, ત્યાં રૂમના દરવાજા અંદરની તરફ ખૂલવા જોઈએ.

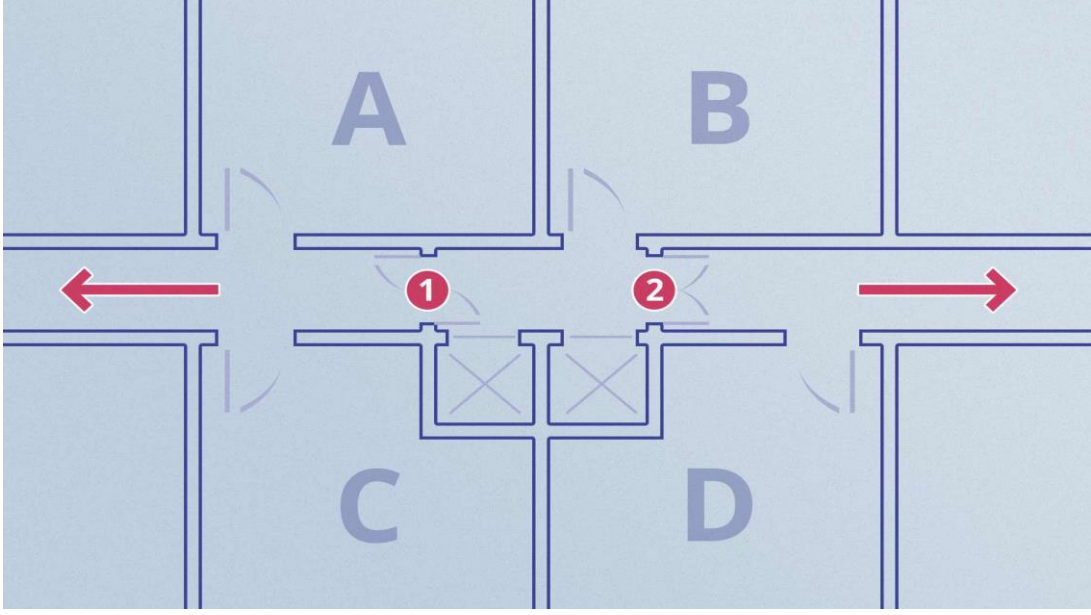


પરસાળ તરફ ખુલતા દરવાજા ઓપનિંગ

દાદરો (**Staircase**)

જોખમી ઇમારતોમાં, ભાગવાના દરેક દાદરા એક માળેથી બીજા માળે ચડવા અને ઉતરવા બિન-જ્વલનશીલ સામગ્રીથી બનેલા હોવા જોઈએ.

દાદરાનો ઉપયોગ કરતી વખતે સલામતીની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે, દાદરાની ડિઝાઇનમાં પરિમાણીય અવરોધો (Dimensional constraints) રાખવામાં આવે છે. દરેક પગથિયાની ઊંચાઈ ૧૫૦ મિલિમીટર અને પગ મૂકવાની જગ્યા ૩૦૦ મિલિમીટર વધુ હોવી જોઈએ નહીં અને દાદરા દીઠ વધુમાં વધુ ૧૨ પગથિયાની વચ્ચે હોવા જોઈએ.

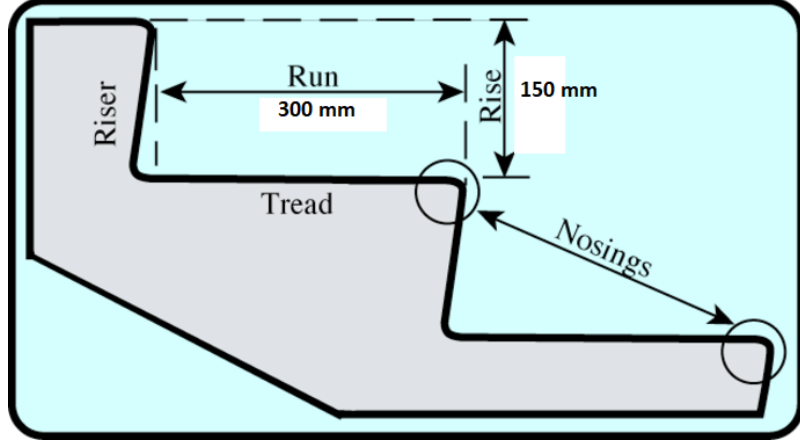

પગથિયાની ઉપરની બાજુ અને દાદરાની પગ મૂકવાની જગ્યા

રહેણાંક ઇમારતની અંદરની સીડી⁷ ઓછામાં ઓછી ૧૨૦ મિનિટની અગ્નિ પ્રતિરોધક રેટિંગવાળી આગ પ્રતિરોધક સામગ્રીથી બનેલી હોવી જોઈએ. લિફ્ટની આજુબાજુ આંતરિક સીડી રાખવી જોઈએ નહીં. લિફ્ટ સીડી અંદરની તરફ ખુલવી ન જોઈએ. કોઈ વિદ્યુત શાફ્ટ / એસી ડક્ટ્સ / ગેસ પાઇપલાઇન્સ દાદરામાંથી પસાર થવી જોઈએ નહીં. અંદરના દાદરાના હેન્ડલ ૯૦ મિલિમીટરથી વધુ ન હોવો જોઈએ. માળ સૂચક બોર્ડ અંદરની સીડીની અંદર ચોટાડવા જોઈએ, જેનું ઓછામાં ઓછું માપ ૩૦૦ મિલિમીટર X ૨૦૦ મિલિમીટર હોવું જોઈએ.



માળ સૂચક બોર્ડ

બહારના તમામ દાદરા⁸ જમીન સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ. બહારના દાદરા બિન-જ્વલનશીલ સામગ્રીથી બનેલ હોવા જોઈએ અને દાદરાનો ઉપયોગ કરી શકાય તેવી સ્થિતિમાં રાખવા જોઈએ. બહારનો દાદરો કોઈપણ સંજોગોમાં બંધ/અવરોધિત ન હોવો જોઈએ. બહારના દાદરાની ફ્લાઇટ ૧૫૦૦ મિલિમીટરથી ઓછી પહોળી ન હોવી જોઈએ.

⁷ તે એક સીડી એવી છે જે ઇમારતના પરિસરની અંદર આવેલી છે અને ઇમારતની અંદર લઈ જાય છે.

⁸ તે એક સીડી છે જે બહાર ખુલે છે અને સીધા જ ઇમારતની બહાર લઈ જાય છે.



બહારનો દાદરો

ઢાળ (Ramps)

ઉપર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરતો ઢાળ એ જોખમી ઇમારતની અંદર/બહાર ઢાળવાળી સપાટી છે. આ ખાસ કરીને ચાલવાની સમસ્યાઓ ધરાવતા વિકલાંગો માટે અને વ્હીલચેર લાવવા લઇ જવા માટે બનાવવામાં આવે છે.

જોખમી ઇમારતોમાં, ચાલવાની દિશામાં ઢાળની પહોળાઈ ઓછી થવી જોઈએ નહીં અને ઢાળ ૧:૧૨ ઈંચ કરતા વધુ ન હોવો જોઈએ. રેમ્પની સપાટી લપસણી હોવી જોઈએ નહીં અને પાણીનો ભરાવો ઓછોમાં

ઓછો થવો જોઈએ. ઢાળ ઉપરથી નીચે તરફ ઢળતો અને ઢાળ પર ખુલતા દરવાજા પર લેવિંગ આવેલું હોવું આવશ્યક છે. ઢાળની બંને બાજુએ કઠેડા હોવા જોઈએ. ઢાળના વધુ માર્ગદર્શન માટે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ ના ભાગ ૩ “વિકાસ નિયંત્રણ નિયમો અને સામાન્ય ભવન આવશ્યકતાઓ” નો સંદર્ભ લેવો.

ધુમાડા નિયંત્રણ પ્રણાલી (Smoke Control Systems):


જોખમી ઇમારતોમાં ધુમાડા નિયંત્રણ એ હવા ચૂસ્ત ઇમારતોમાં રહેનારાઓની જીવનની સલામતીની ખાતરી કરવામાં ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ધુમાડાના નિયંત્રણનો હેતુ ઇમારતના રહેવાસીઓની ઇમારતમાં અથવા ઇમારતની બહાર સુરક્ષિત વિસ્તારમાં ભાગી જવા માટે પૂરતો સમય આપવા માટે બંધ જગ્યામાં ધુમાડો ઘટાડવાનો છે. ધુમાડા નિયંત્રણ પ્રણાલી અગ્નિ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ધુમાડો વધવાની માત્રાને ઘટાડવા માટે પણ ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે જેવી કે જોખમી વિસ્તારમાંથી આવતા ધુમાડાના સ્તરની ઊંચાઈ રહેનારાઓની અવરજવરને અવરોધે નહીં.

જોખમી ઇમારતોમાં, ધુમાડાને નિયંત્રણ કરવા દબાણના એક માધ્યમ તરીકે હાંસલ કરી શકાય છે. ખાસ કરીને ઊંચી ઇમારતોમાં બહાર નીકળવાના માર્ગને ધુમાડાથી રક્ષણ માટે વધુ દબાણ અપનાવવામાં આવે છે. વધુ દબાણની પદ્ધતિમાં હવાને દાદરા, પરસાળ વગેરેમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, જેથી ઇમારતને અડીને આવેલા ભાગોના દાબ આપતા ઉપર સહેજ દબાણ વધે છે.


દાબ પ્રણાલી ફાયર એલાર્મ પેનલ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે. એકવાર ફાયર એલાર્મ પેનલને ડીટેક્શન પ્રણાલીમાંથી સંકેત અથવા કોઈપણ પરિસરમાં લાગેલી આગ અંગે માનવીય સંકેત મળે તો ઇમારતમાં રહેનારાઓ સ્થળાંતર કરી શકે તેની ખાતરી કરવા દબાણ પ્રણાલી ચાલુ કરવામાં આવે છે. ખોલી શકાય એવી બારીઓ માટે કુદરતી રીતે હવાઉજાસવાળી પરસાળ માટે દાબ પ્રણાલીની જરૂર નથી.

જોખમી ઇમારતોમાં, ધુમાડો બહાર નીકળવાના માર્ગ, અટારી વગેરેના એક સ્તરમાં એકઠો થતો હોવાથી તેને બહાર કાઢવાની બીજી પદ્ધતિ છે. ધુમાડા નિયંત્રણની આ પદ્ધતિમાં, ધુમાડાના નિકાલની માત્રાની ડિઝાઇન ઉત્પન્ન થતા ધુમાડાની માત્રા જેટલી હોવી જોઈએ. હવા લેવાની ડક્ટ ધુમાડાના બહાર નીકળવાની ડક્ટથી પાંચ મીટર દૂર હોવી જોઈએ. ધુમાડા નિકાલ પ્રણાલી આગ/ધુમાડાથી પ્રભાવિત જગ્યામાં ઓછામાં ઓછા ૧૨ એર ચેંજ/કલાક જથ્થાના માપની ખાતરી કરવી જોઈએ.

ધુમાડા નિયંત્રણ પદ્ધતિ વિશે વધુ માર્ગદર્શન માટે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ ના ભાગ ૮ “ઇમારત સેવા, એર કંડીશનીંગ, હીટિંગ અને મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન” નો સંદર્ભ લેવો.

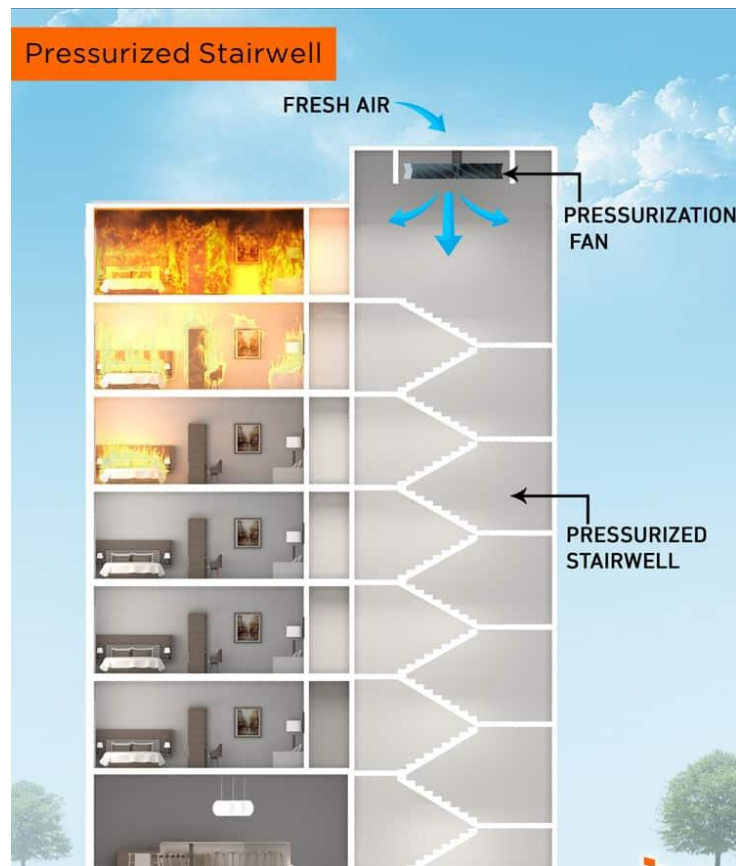

સ્ટેરકેસ પ્રેશ્યુરાઇઝેશન સિસ્ટમ

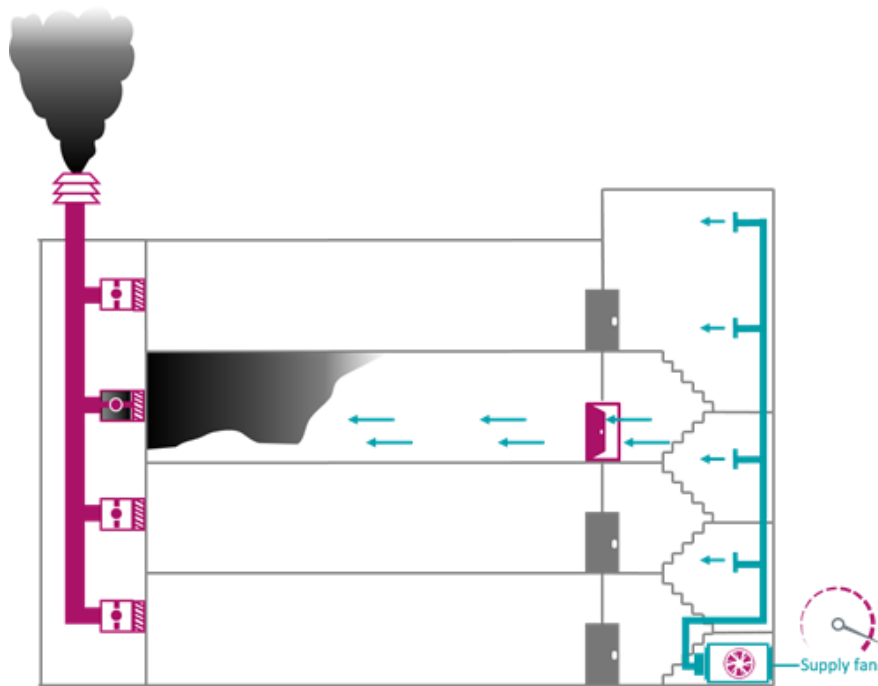


ધુમાડો બહાર કાઢવાની પ્રણાલી

કંપાર્ટમેન્ટેશન

જોખમી ઇમારતોમાં, કંપાર્ટમેન્ટેશન એ આગ સલામતી રૂપરેખાનો એક મહત્વનો ઘટક છે જેનો હેતુ મોટી જગ્યાઓને નાના અને સંભાળી શકાય તેવા આગના ખંડોમાં વિભાજિત કરવાનો છે. ફાયર કંપાર્ટમેન્ટેશનનો ઉપયોગ આગની ઘટનામાં ઇમારતમાં રહેનારાઓને માટે બચવાના સલામત, સુરક્ષિત માધ્યમો બનાવવા માટે થાય છે. સામાન્ય રીતે, આ ફાયર કંપાર્ટમેન્ટેશન આગ-પ્રતિરોધક બાંધકામ સામગ્રીથી બનેલા વિભાગોની દિવાલો અને વિભાગોના માળથી એકબીજાથી અલગ પડે છે જે ચોક્કસ સમયગાળા માટે આગ અને ધુમાડાના ફેલાવાને રોકવાનું કામ કરે છે.

બધા માળે દરેક કમ્પાર્ટમેન્ટનું ક્ષેત્રફળ ૭૫૦ ચો.મી. જેટલું હોવું જોઈએ. કમ્પાર્ટમેન્ટેશન ૧૨૦ મિનિટની ફાયર રેટિંગની આગ અવરોધ દિવાલ દ્વારા મેળવવું જોઈએ.

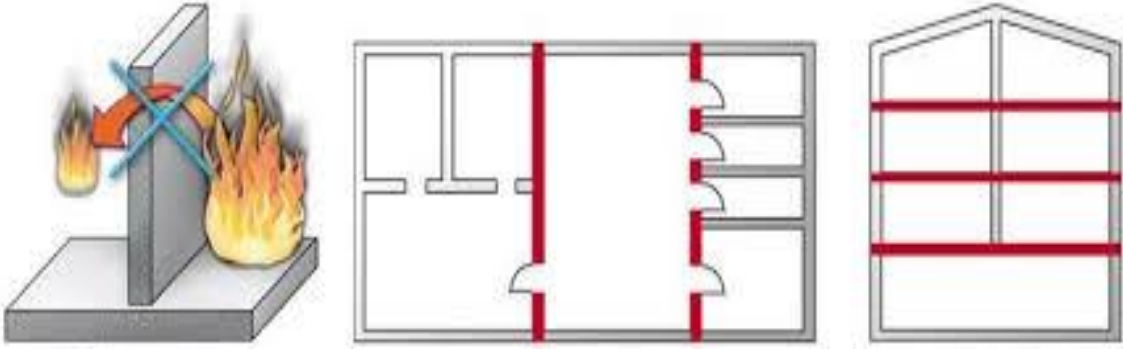

ઇમારતમાં ફાયર કંપાર્ટમેન્ટ

ગેસ પુરવઠો

જોખમી ઇમારતોમાં, રસોડા અને પ્રક્રિયાના ઉપયોગ માટે કુદરતી ગેસ/એલપીજી પહોંચાડવા માટે ગેસ પાઇપલાઇન ગોઠવવામાં આવે છે. ગેસ પાઇપલાઇન હંમેશા ઇમારતના પરિસરમાં અલગ શાફ્ટમાંથી પસાર થવી જોઈએ. ગેસ પાઇપલાઇન શાફ્ટ બહારની દિવાલો પર પસાર થવી જોઈએ અને દાદરાથી દૂર હોવી જોઈએ. પાઇપલાઇનની લંબાઈ શક્ય તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ. દરેક ઇમારતમાં જ્યાં કોઈપણ હેતુ માટે માન્ય ગેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તે સ્પષ્ટ રીતે બહારના ગેસ શટ-ઓફ વાલ્વ સાથે ચિહ્નિત થયેલ હોવો જોઈએ.

ગેસ લાઇનને કોઈપણ વિદ્યુત શાફ્ટ, બહાર નીકળવાના માર્ગ, આશ્રય વિસ્તાર / આશ્રય માળમાં ગોઠવવી જોઈએ નહીં. ગેસ મીટર સારી રીતે હવાઉજાસવાળી જગ્યામાં મજબૂત લોખંડની પેટીમાં રાખવું જોઈએ.

ગેસ પાઇપલાઇન ગોઠવવા વિશે વધુ માર્ગદર્શન માટે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ ના ભાગ ૯ "પ્લમ્બિંગ સેવાઓ, ભાગ ૪ ગેસ સપ્લાય" નો સંદર્ભ લેવો.

આગની ભાળ અને ચેતવણી પ્રણાલી (Fire Detection and Alarm System)

ઇમારતમાં આગની ભાળ અને ચેતવણી પ્રણાલીનો હેતુ ઇમારતના રહેવાસીઓને આગની પરિસ્થિતિ અંગે વહેલી ચેતવણી અને સૂચના આપવાનો છે. આગની ભાળ અને ચેતવણી પ્રણાલીમાં ધુમાડાની ભાળ, હીટ ડિટેક્ટર, મેન્યુઅલ ચેતવણી કોલ પોઇન્ટો, વિઝ્યુઅલ અને ઓડિબલ ચેતવણી પ્રણાલી, આગ ચેતવણી પેનલ્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

જોખમી ઇમારતોમાં આગના જોખમના પ્રકાર પર આધારિત વરાળ/જ્યોત/અંગારો/તણખા ડિટેક્ટર્સ અને વિસ્ફોટને દબાવવાની પ્રણાલીઓ સામેલ હોવી જોઈએ.

ઇમારતમાં આગની ભાળ અને ચેતવણી પ્રણાલીને ચલાવવા, આગના દરવાજાને પકડી રાખવા, વિઝ્યુઅલ અને ઓડિબલ ચેતવણી પ્રણાલી વગેરેને આગ ચેતવણી પેનલ સાથે પ્રોગ્રામ કરેલ હોવી જોઈએ.

ઇમારતમાં ફાયર ડિટેક્શન અને એલાર્મ પ્રણાલીને ફાયર એલાર્મ પેનલ સાથે ધુમાડો નિયંત્રણ પ્રણાલીઓનું સંચાલન કરે, આગના દરવાજાને પકડી રાખે, દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય ચેતવણી પ્રણાલી વગેરે પ્રોગ્રામ કરેલ હોવી જોઈએ. આગની ભાળ અને ચેતવણી પ્રણાલીના તમામ ઘટકો જાળવવા જોઈએ અને સારી સ્થિતિમાં કામ કરતા હોવાની ખાતરી કરવી જોઈએ.

ઓટોમેટિક આગ ચેતવણી પ્રણાલીવાળી ઇમારતોમાં, નીચેનાનું નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે:

- ટાંકીઓમાં પાણીનું સ્તર
- સંબંધિત ઝોનમાં આવેલા પાણીના નળ અને સ્પ્રીરક્લરનું પ્રેશર
- પંપની "ચાલુ/બંધ" સ્થિતિ
- બધા છૂટા વાલ્વ, જ્યાં પણ સુપરવાઇઝરી સ્વીચ સાથે આપવામાં આવ્યા હોય

ધુમાડા નિયંત્રણ પ્રણાલી વિશે વધુ માર્ગદર્શન માટે રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ ના ભાગ ૧૨ "એસેટ અને ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટ" અને ભારતીય માનક બ્યુરો ૨૧૮૮ નો સંદર્ભ લેવો.



સ્મોક ડિટેક્ટર



મેન્યુઅલ કોલ પોઇન્ટ

આગ સલામતી અધિકારી, આગ અભ્યાસ અને ફાયર ઓર્ડર (Fire Safety Executive, Fire Drills and Fire Orders)

૩૦ મીટરથી વધુ ઉંચાઈવાળી જોખમી ઇમારતોમાં ૩ વર્ષથી ઓછો અનુભવ ન હોય તેવા લાયક આગ સલામતી અધિકારીની નિમણૂક કરવી જોઈએ. આગ સલામતી અધિકારી નીચેના કાર્યો માટે જવાબદાર છે:

- ઇમારતમાં અગ્નિશમન સાધનોને ચાલુ સ્થિતિમાં રાખવા.
- આગ આદેશો અને આગ સંચાલન યોજના તૈયાર કરવી અને પ્રચાર કરવો
- રહેવાસીઓને અગ્નિશામક સાધનોના ઉપયોગની તાલીમ આપવી અને તેમને આગ કટોકટી સ્થળાંતર કરાવવાની યોજના વિશે માહિતગાર રાખવા.
- ફાયર બ્રિગેડ સાથે સંપર્ક રાખવો.
- અગ્નિ સાવધાનીના તમામ પગલાંનું હંમેશા પાલન કરવું.

આગ અને અન્ય કટોકટીની સ્થિતિમાં આગ સામે લડવાની અને મકાનને ખાલી કરાવવાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે ફાયર ઓર્ડર/ ફાયર નોટિસો તૈયાર કરવી જોઈએ. કટોકટીના સંજોગોમાં મહત્વના સ્થાનોએ આગની સૂચનાઓ પ્રદર્શિત કરીને અને નિયમિત તાલીમ દ્વારા પણ રહેવાસીઓને તેમની કાર્યવાહીથી સંપૂર્ણ રીતે વાકેફ કરવા જોઈએ.

ઊંચી ઇમારતોની માન્યતાવાળી જોખમી ઇમારતો માટે આગ અભ્યાસ અને ખાલી કરાવવાની કાર્યવાહી માર્ગદર્શન માટે NBC ૨૦૧૬ (ભાગ-૪) ના જોડાણ ‘ડી’ નો સંદર્ભ લેવો.

આગના જોખમને કારણે મૃત્યુ અને અપંગતાનો દર ચિંતાજનક છે. ચાલો સંગઠિત થઈએ અને અગ્નિ સલામતીના ધોરણોનું પાલન કરવાનો સંકલ્પ કરીએ અને આપણા સમાજને બતાવીએ કે અમે કાળજી લઈએ છીએ.

પ્રકરણ - ૩ આગ સુરક્ષાના ઉપાયો

આગની કટોકટીની ઘટનામાં જોખમી ઇમારતના રહેવાસીઓ સુરક્ષિત રહે તે માટે યોગ્ય આગ સુરક્ષા પ્રણાલી^૯ હોવી જોઈએ. ઉંચાઈ અને રહેનારાઓની સંખ્યાના આધારે, NBC ૨૦૧૬ (ભાગ-૪) જોખમી ઇમારતો માટે જરૂરી આગ સુરક્ષા પગલાંની વિગતો આપે છે. અગ્નિ સુરક્ષા પ્રણાલીઓ પર વધુ વિગતો માટે, રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) ની કલમ-૫, કલમ ૬.૯.૨ અને પરિશિષ્ટ-૬, IS ૧૫૩૨૫, IS ૧૫૧૦૫, IS ૧૩૦૩૯ અને ગુજરાત આગ નિવારણ અને જીવન સલામતી પગલાં નિયમો વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

વ્યાવસાયિક ઇમારતોમાં અગ્નિ સલામતી માટે ધ્યાનમાં લેવા નીચેનાનો સમાવેશ કરી શકાય:

અગ્નિશામકો (Fire Extinguisher)

અગ્નિશામક એ આગ સામે સંરક્ષણની પ્રથમ હરોળમાં આવે છે. સમગ્ર ઇમારત સંકુલમાં અગ્નિશામક ઉપકરણો લગાવવા જોઈએ. અગ્નિશામક ઉપકરણોને અનુકૂળ ઊંચાઈએ ગોઠવવા જોઈએ. અગ્નિશામક ઉપકરણો ઇમારતમાં આગ લાગવાના સંભવિત સંકટ વિસ્તારમાં વિદ્યુત ઉપકરણની નજીક CO₂ પ્રકારના અગ્નિશામક અને પ્રયોગશાળામાં DCP પ્રકારનું અગ્નિશામક ઉપકરણ ગોઠવવું જોઈએ. અગ્નિશામક IS ૨૧૯૦ ની પસંદગી, ગોઠવણી અને જાળવણી અંગેની વધુ વિગતોનો સંદર્ભ આપવો જોઈએ.



અગ્નિશામકો

^૯ આગ સલામતી પ્રણાલી આગ લાગે ત્યારે ચાલુ થાય છે આ પ્રણાલીમાં આગની અસરોને નિયંત્રિત કરવા માટેના પગલાંઓનો સમાવેશ થાય છે.

ફર્સ્ટ એડ હોઝ રીલ


જોખમી ઇમારતમાં ફર્સ્ટ એડ હોઝ રીલ ડાઉન કમર /વેટ રાઈઝર સાથે ગોઠવેલ હોવી જોઈએ. ફર્સ્ટ એડ હોઝ રીલ્સ એ શરૂઆતના તબક્કાની આગ માટે સલામતીની પ્રથમ હરોળ છે, જેમા હોઝ રીલોનો લઘુત્તમ વ્યાસ ૧૯ મીમી કરતા ઓછો હોવો જોઈએ નહીં.



ફર્સ્ટ એડ હોઝ રીલ

વેટ રાઈઝર

જોખમી ઇમારતમાં ૧૦૦ મિલીમીટરથી ઓછી ન હોય તેવા વ્યાસવાળી ઊભી ફાયર વોટર લાઈન અને દરેક માળ/લેન્ડીંગ પર ફાયર હાઈડ્રન્ટ વાલ્વ દ્વારા આગ પ્રતિકાર વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. વેટ રાઈઝર હંમેશા પાણીથી ભરેલું હોવું જોઈએ. વેટ રાઈઝરને ફાયર વોટર પંપથી ભરવામાં આવે છે. હાઈડ્રન્ટ પોઈન્ટ માટે ઉપલબ્ધ દબાણ ૩.૫ થી ૭ bar વચ્ચે હોવું જોઈએ. ફાયર હોઝને આગની જગ્યાએ પાણીનો પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે હાઈડ્રન્ટ લેન્ડીંગ વાલ્વ સાથે જોડવો જોઈએ. પ્રશિક્ષિત કર્મચારીઓએ વેટ રાઈઝર સાથે જોડાયેલ ફાયર હોઝથી ચલાવવી જોઈએ.

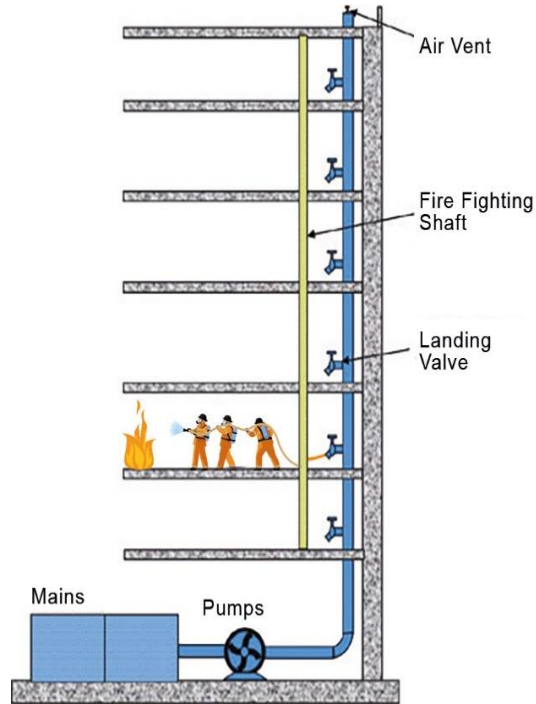

વેટ રાઈઝર

ડાઉન કમર

ટેરેસ પંપ, ગેટ વાલ્વ અને નોન-રીટર્ન વાલ્વ દ્વારા છતની ટાંકી સાથે જોડાયેલ ડાઉન કમર પાઇપ દ્વારા જોખમી ઇમારતની અંદર અગ્નિશામકની વ્યવસ્થા છે અને દરેક માળ/ ઉતરવાની જગ્યાએ વાલ્વ સાથે ઓછામાં ઓછા અંદરનો વ્યાસ ૧૦૦ મિલીમીટરનો હોવો જોઈએ. તેને છત પરથી આગ સેવા સાધનોથી પાણી ખેંચીને ભરવા માટે અને અંદર રહેલી હવાને બહાર કાઢવા માટે ભોંયતળિયે ઇનલેટ જોડાણ સાથે પણ


જોડેલ હોય છે. હાઇડ્રેન્ટ પોઈન્ટો પાસે ઉપલબ્ધ દબાણ ૩.૫ થી ૭ bar વચ્ચે હોવું જોઈએ. પ્રશિક્ષિત કર્મચારીઓએ વેટ રાઇઝર સાથે જોડાયેલ ફાયર હોઝ ચલાવવી જોઈએ.



ડાઉન કમર

ચાર્જ હાઈડ્રન્ટ (Yard Hydrant)

જોખમી ઇમારતની બહારના મેદાનમાં પાણીના નળનું માળખું ગોઠવવામાં આવે છે. તેને ફાયર વોટર પંપ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. તેમાં પાણીનું દબાણ ૭ bar થી વધુ હોવું જોઈએ નહીં. આગની જગ્યાએ પાણીનો પુરવઠો પહોંચાડવા માટે હાઇડ્રેન્ટ લેન્ડીંગ વાલ્વ સાથે ફાયર હોસને જોડવું જોઈએ. પ્રશિક્ષિત કર્મચારીઓએ ચાર્જ હાઈડ્રન્ટ સાથે જોડાયેલ ફાયર હોસને ચલાવવી જોઈએ.

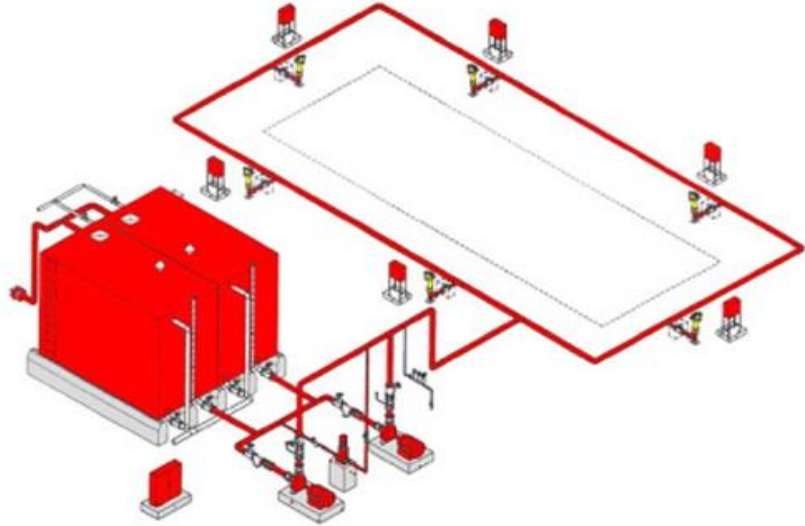

ચાર્જ હાઈડ્રન્ટ

ઓટોમેટિક સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ (Automatic Sprinkler System):

ફાયર સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ એ અગ્નિ સલામતીનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન કરાયેલ અને કાર્યાત્મક ફાયર સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ ઇમારતના જુદા જુદા ભાગોમાં ફેલાતી આગને અટકાવી શકે છે, જીવનની સલામતીને સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે અને મિલકતને ઓછું નુકસાન કરે છે. સબસ્ટેશન અને ડીઝલ જનરેટર સેટ વિસ્તાર સિવાયના તમામ વિસ્તારોમાં ઓટોમેટિક ફાયર સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ ગોઠવવી જોઈએ. સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમમાં દબાણ ૧૨ bar થી વધુ હોવું જોઈએ નહીં. સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમની ફ્લો સ્વીચોને ફાયર અલાર્મ પેનલથી નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. સ્પ્રિન્કલરનું પાણી લીફ્ટ અને ઇલેક્ટ્રિકલ રૂમમાં ન જાય તેની

ખાતરી કરવા માટે જોગવાઈ હોવી જોઈએ. ફાયર પંપ રૂમમાં સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ કન્ટ્રોલ વાલ્વ ગોઠવવો જોઈએ.



ઓટોમેટિક સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ

માનવ સંચાલિત ઇલેક્ટ્રોનિક આગ ચેતવણી પ્રણાલી: (MOEFA):

જોખમી ઇમારતોમાં ગોઠવેલ MOEFA પ્રણાલીમાં મેન્યુઅલ કોલ પોઈન્ટો, ટોક બેક સિસ્ટમ અને પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. MOEFA પ્રણાલીનો હેતુ રહેનારાઓને ચેતવણી આપવાનો છે.

ઓટોમેટિક ડિટેક્શન અને ચેતવણી પ્રણાલી

આ પ્રણાલીમાં જોખમી ઇમારતોમાં આગ, ગરમી, ધુમાડો આપમેળે શોધી કાઢવા માટેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. ઓટોમેટિક ડિટેક્શન અને અલાર્મ સિસ્ટમ ચોવીસ કલાક ચાલુ હોવી જોઈએ. તે ફાયર ડિટેક્શન અને વોર્નિંગ સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન કરેલ, ગોઠવણી અને જાળવણી થવી જરૂરી છે. અલાર્મ સિસ્ટમ સમગ્ર ઇમારતમાં ધોરણસરની હોવી જોઈએ.

ભૂગર્ભ ફાયર પાણી સંગ્રહ ટાંકી (Underground Static Fire Water Storage Tank)

ફાયર પાણી સંગ્રહ ટાંકી આગ બુઝાવવાના હેતુ માટે પાણીથી ભરેલી હોવી જોઈએ. ફાયર પાણીની ટાંકી પૂરેપૂરી ભરેલી હોવી જોઈએ અને ચોવીસ કલાકના ધોરણે તેની જાળવણી કરવી જોઈએ. સફાઈ અને જાળવણીની સુવિધા માટે એક સરખા માપની એક બીજા સાથે જોડાયેલ બે અથવા વધુ ભાગોમાં પાણી ભરવું જોઈએ. ફાયર એન્જીનને પાણી સરળતાથી સુલભ હોવું જોઈએ. ભૂગર્ભ ફાયર પાણીની ટાંકીનું

જોડાણ અગ્નિશામક પાણી ખેંચવાના સ્તરથી ૭ મીટરથી વધુ ઊંડુ હોવું જોઈએ નહીં. પાણીની ટાંકીનો સ્લેબ ૪૫ ટન (અથવા લાગુ પડે તે) વાહનોનો ભાર સહન કરવા જેટલો મજબૂત હોવો જોઈએ. પાણીના સંગ્રહને ફાયર બ્રિગેડ કલેક્ટીંગ હેડ અને ફાયર બ્રિગેડ ટેંક ભરવા જોડાણ આપવું જોઈએ.

સંબંધિત ટાવરોની છત પરની ટાંકી (Terrace Tank over respective towers)

જોખમી ઇમારતો પર આવેલી ઓવરહેડ છતની ટાંકીમાં અગ્નિશમન માટે પાણી ભરી શકાય છે. અગ્નિશામક પાણીની ટાંકીઓ પૂરેપૂરી ભરેલી હોવી જોઈએ અને ચોવીસ કલાકના ધોરણે જાળવણી કરવી જોઈએ. સફાઈ અને જાળવણીની સુવિધા માટે એક સરખા માપની એક બીજા સાથે જોડાયેલ બે અથવા વધુ ભાગોમાં પાણી ભરવું જોઈએ.

ફાયર વોટર પંપ

જમીનના સ્તરે ફાયર વોટર પંપ ગોઠવવો વધુ સારું છે. ફાયર વોટર પંપ રૂમ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી સુલભ હોવું જોઈએ. ફાયર વોટર પંપ રૂમ ભોંયરામાં ગોઠવવો જોઈએ નહીં. ફાયર વોટર પંપ હંમેશા ચાલુ સ્થિતિમાં જાળવવો જોઈએ. ફાયર વોટર પંપ ઓરડીને ચારેબાજુ અગ્નિશમન દિવાલથી અલગ રાખવી જોઈએ અને દરવાજાને અગ્નિશમન દરવાજાથી (૧૨૦ મિનિટ) રેટિંગ દ્વારા સુરક્ષિત રાખવા જોઈએ. પંપની ઓરડી સારી રીતે હવા ઉજાસવાળી હોવી જોઈએ અને તેમાં પાણી ભરાય નહીં તેની કાળજી લેવી જોઈએ. ફાયર વોટર પંપ રૂમમાં નેગેટીવ સક્શનની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ નહીં અને સબમર્સિબલ પંપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ફાયર વોટર પંપના રૂમ તમામ પંપ અને સહાયક વસ્તુઓને રાખવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં મોટો હોવો જોઈએ. ડીઝલ એન્જીન એક્ઝોસ્ટ અવાહક પદાર્થના આવરણ સાથે હોવો જોઈએ અને જમીનના સ્તરે સુરક્ષિત સ્થાન પર હોવો જોઈએ.

હાઈ વેલોસિટી વોટર સ્પ્રે સિસ્ટમ

ઓટોમેટિક હાઈ વેલોસિટી વોટર સ્પ્રે સિસ્ટમ ભારતીય માનક બ્યુરો IS:૧૫૩૨૫ ની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ટ્રાન્સફોર્મર્સ પર ગોઠવવી જોઈએ.

રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬ (ભાગ ૪) કોષ્ટક- ૭ પર આધારિત, જોખમી ઇમારતો માટે આગ સુરક્ષાને લગતી આવશ્યકતાઓ સંબંધિત નીચેની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ:

ક્રમ	જોખમી ઇમારત (નોંધ-૪)	ગોઠવણીનો પ્રકાર								પાણી પુરવઠો (લિટરમાં)		પંપની ક્ષમતા (લિટર / મિનિટ)	
		અગ્નિ શામક	ફસ્ટ એડ હોસ રીલ	વેટ રાઈઝર	ડાઉન કમર	ચાર્જ હાઈડ્રન્ટ	ઓટોમેટિક સ્પ્રિંગલર સિસ્ટમ	મેન્યુઅલી ઓપરેટેડ ઇલેક્ટ્રોનિક ફાયર અલાર્મ પ્રણાલી (નોંધ-૧)	ઓટોમેટિક ડિટેક્શન સિસ્ટમ (નોંધ-૨)	ભૂગર્ભ સંગ્રહ ટાંકી	ટેરેસ ટેંક ઓવર રિસ્પેક્ટી વ ટાવર	અન્ડર ગ્રાઉન્ડ સ્ટોરેજ ટેંક નજીક પંપ (રીમોટેસ્ટ પોઈન્ટોએ મિનિમમ ૩.૫ bar પ્રેશર)	૩.૫ bar ના મીનીમમ પ્રેશર સાથે ટેરેસ ટેંક પર પંપ
(ક)	૧૫ મીટર સુધી મીટર ઊંચાઈ												
	૧. એક માળની ઇમારત	R	R	R	NR	R	R	R	R	ઓછામાં ઓછા ૨૪૦ મિનિટ અગ્નિશમનની જરૂરિયાત	NR	(નોંધ-૩)	NR
	૨. એક કરતાં વધુ માળની ઇમારત પરંતુ ૧૫ મીટરથી વધુ નહીં	R	R	R	R	R	R	R	R	ઓછામાં ઓછા ૨૪૦ મિનિટ અગ્નિશમનની જરૂરિયાત	૫૦૦૦૦	(નોંધ-૩)	૮૦૦

R = જરૂરી

NR = જરૂરી નથી

નોંધો:

1. MOEFA માં ૧૫ મીટરથી વધુની ઊંચાઈની તમામ ઈમારતોમાં જોખમી ઈમારતો માટે ટોક બેક સિસ્ટમ અને પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ. તે જ રીતે ૩૦૦ ચો.મી. કરતા વધુ અને મલ્ટી લેવલ કાર પાર્કિંગ ક્ષેત્રફળમાં ગોઠવવું જોઈએ.
2. કાર પાર્કિંગ વિસ્તારમાં ઓટોમેટિક ડિટેક્શન અને અલાર્મ સિસ્ટમની જરૂર નથી. જો કે આવી ડિટેક્શન સિસ્ટમ કાર પાર્કિંગના અન્ય વિસ્તારોમાં જેમ કે ઇલેક્ટ્રિકલ રૂમ, કેબિન અને અન્ય વિસ્તારોમાં જરૂરી હોવી જોઈએ.
3. પંપની ક્ષમતા ઈમારતના આવરી લેવાયેલા વિસ્તાર પર આધારિત હોવી જોઈએ.
4. જોખમી ઈમારતની મહત્તમ ઊંચાઈ ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાયો વિનિયમો અનુસાર હોવી જોઈએ.

જોખમી ઇમારતોમાં આગ સલામતી નિરીક્ષણ ચકાસણી યાદી

ક્રમ	બાબત	હા	ના	લાગું પડતું નથી	નોંધ
બહાર જવાના રસ્તા (Exits)					
૧	શું બહાર નીકળવાના તમામ રસ્તા અવરોધો અથવા અડચણ મુક્ત છે?				
૨	શું તમામ એક્ઝિટ ખુલ્લા છે અને જવાની દિશામાં સરળતાથી ખોલી શકાય છે?				
૩	શું બહાર નીકળવાના બધા દરવાજા પૂરેપૂરા ખુલી શકે છે?				
૪	શું બહાર નીકળવાના સંકેતો દૃશ્યમાન અને પ્રકાશિત છે?				
૫	શું માળ / દિવાલોની ખુલ્લી જગ્યા fire stop વસ્તુઓથી બંધ કરેલી છે?				
૬	શું બહાર નીકળવાના રસ્તા, બહાર નીકળવાની પરસાળ અને નક્કી કરેલ સંગ્રહ રૂમ સિવાયના વિસ્તારોમાં કોઈ જ્વલનશીલ સામગ્રીનો સંગ્રહ કરેલ છે?				
વિદ્યુત સલામતી (Electrical Safety)					
૭	શું ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલ અને વાયરિંગમાં અગ્નિ પ્રતિરોધક ગુણધર્મ છે?				
૮	શું બધી વિદ્યુત પ્રણાલીને જાળવવામાં આવે છે અને ત્યાં કોઈ છૂટું અથવા ખુલ્લું વાયરિંગ છે?				
૯	શું વિદ્યુત પ્રણાલીમાં રહેલા પોઇન્ટો ELCB/ RCCB/ GFCI/ MCB છે અને તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે?				
૧૦	શું ઇમારતમાં મંજૂર થયેલ વિદ્યુત લોડ મુજબનો લોડ ગોઠવેલ છે?				
૧૧	શું બિલ્ડિંગમાં એર કંડિશનર અને વેન્ટિલેટર છે?				

ક્રમ	બાબત	હા	ના	લાગું પડતું નથી	નોંધ
અગ્નિશમન પ્રણાલીઓ: (Fire Fighting Systems)					
૧૨	શું બધી ઇમરજન્સી લાઇટો ઓટો સ્ટાર્ટિંગ મોડમાં છે?				
૧૩	શું તમામ ઇમરજન્સી પાવર સિસ્ટમ્સનું નિયમિત ધોરણે પરીક્ષણ અને નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે?				
૧૪	શું અગ્નિશામક ઉપકરણો (Fire Extinguisher) અપેક્ષિત અગ્નિ સંકટ મુજબ ગોઠવેલ છે?				
૧૫	શું અગ્નિશામક સાધનોની સમયાંતરે ચકાસણી કરવામાં આવે છે?				
૧૬	શું નિશ્ચિત ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ (ફાયર પંપ, ડાઉન કમર, વેટ રાઇઝર, હાઇડ્રેન્ટ વાલ્વ, ફસ્ટ એડ હોસ રીલ્સ, ઓટોમેટિક સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ) જાળવવામાં આવે છે અને ચાલુ સ્થિતિમાં છે?				
૧૭	શું અગ્નિશમન પાણીની ટાંકી સમયાંતરે સાફ કરવામાં આવે છે?				
આગ શોધ પ્રણાલી (Fire detection system)					
૧૮	શું ઇમારતમાં ડિટેક્શન સિસ્ટમ ગોઠવેલ છે અને ચાલુ સ્થિતિમાં છે?				
૧૯	શું ઇમારતમાં ગોઠવેલ ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમનું સમયાંતરે પરીક્ષણ અને નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે?				
૨૦	શું ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ ચાલુ સ્થિતિમાં છે?				
૨૧	શું ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમની સમયાંતરે તપાસ અને પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે?				
કટોકટીની સજ્જતા (Emergency preparedness)					
૨૨	શું ઇમારતમાં નિયમિત ફાયર અભ્યાસ કરવામાં આવે છે?				

ક્રમ	બાબત	હા	ના	લાગું પડતું નથી	નોંધ
૨૩	શું કોઈ આપત્કાલીન સંચાલન યોજના છે?				
૨૪	શું ઇમારતના તમામ કર્મચારીઓને અગ્નિશામક સાધનો/ નિશ્ચિત ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરવાની તાલીમ આપવામાં આવી છે?				
૨૫	શું ઇમારતના તમામ કર્મચારીઓને કટોકટીની સજ્જતા અંગે તાલીમ આપવામાં આવી છે?				
૨૬	શું ઇમારતના કર્મચારીઓ કટોકટી દરમિયાન તેમની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓથી વાકેફ છે? અને શું તેનું દસ્તાવેજીકરણ કરેલ છે?				
૨૭	શું ઇમારતમાં આપત્કાલીન બચાવ યોજના ચોંટાડેલ છે?				
૨૮	શું ઇમારતમાં પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ ગોઠવેલ છે અને શું તે કામ કરી રહી છે?				
સામાન્ય મુદ્દાઓ					
૨૯	શું બધા પડદા, છત અને દિવાલો સંરક્ષણાત્મક આવરણ અગ્નિશામક સામગ્રીના બનેલા છે?				
૩૦	શું ઇમારતમાં ફાયર સેફ્ટી એક્ઝિક્યુટિવની નિમણૂક કરવામાં આવી છે?				
૩૧	શું ઇમારતમાં સમયાંતરે ફાયર સેફ્ટી ઓડિટ કરવામાં આવે છે?				
૩૨	શું અગ્નિશામક વાહનની અવરજવર માટે ઇમારતની આસપાસ પૂરતી જગ્યા છે?				
૩૩	શું બિલ્ડિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ સાધનો (જેમ કે પંપ, કોમ્પ્રેસર વગેરે) સમયાંતરે જાળવણી કરવામાં આવે છે?				

ક્રમ	બાબત	હા	ના	લાગું પડતું નથી	નોંધ
૩૪	શું ઇમારત ધૂળ અને કચરાથી મુક્ત છે?				
૩૫	શું રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન આગના કોઈપણ અપેક્ષિત જોખમો માટે ઇમારતના તમામ વિસ્તારોનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે?				
૩૬	શું ઇમારત પરિસરમાં ઇમારતની વિવિધ કાર્ય પ્રવૃત્તિઓનું નિયંત્રણ અને દેખરેખ રાખવા માટે વર્ક પરમિટ સિસ્ટમ છે?				
૩૭	શું તમામ દહનશીલ અને જ્વલનશીલ સામગ્રી તેના નક્કી કરેલા સ્થળોએ સંગ્રહ કરાય છે?				
૩૮	શું બિલ્ડિંગ માટે FSC (ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ) મેળવવામાં આવેલ છે?				

આગ કટોકટી દરમિયાન શું કરવું અને શું ન કરવું

આટલું કરવું

- ગભરાશો નહીં અને શાંત રહો.
- એલાર્મ વગાડો અને પરિસરમાં દરેકને સાવધાન કરો.
- પહેલા સલામત સ્થળે પહોંચો અને પછી મદદ માટે કોલ કરો.
- નજીકના ઉપલબ્ધ માર્ગનો ઉપયોગ કરો.
- પરિસરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે, જો શક્ય હોય તો તમારી પાછળના બધા દરવાજા અને બારીઓ બંધ કરી દો પરંતુ કોઈ પાછળ ન રહે અને તમે સુરક્ષિત છો તેની ખાતરી કરવી.
- ઇમારત પરિસરમાં આવેલ ગેસ કનેક્શન વાલ્વ બંધ કરવાનું સ્થાન જાણો.
- માત્ર બહાર નીકળવાના રસ્તાનો ઉપયોગ કરો કેમ કે બહાર નીકળવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે.
- દાદરાનો ઉપયોગ કરો, "લિફ્ટનો ઉપયોગ કરશો નહીં".
- જો તમે રૂમમાં ફસાયેલા હોવ, તો દરવાજો બંધ કરો અને ખુલ્લા ભાગોને બંધ કરો, કારણ કે તેનાથી ધુમાડો અને જ્વાળા અંદર આવી શકે છે.
- બચાવ ટીમ તેમજ અન્ય લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા બારીમાંથી બૂમો પાડો
- ધુમાડાની નીચે હંમેશા નીચા સરકીને જાવ અને તમારા મોંને ઢાંકીને રાખવાનો પ્રયાસ કરો.

આટલું ન કરવું

- આગમાં ક્યારેય ઊભા ન રહો. હંમેશા ધુમાડાની નીચે ઘૂંટણિયાભેર જાવ અને તમારા મોંને ઢાંકીને રાખવાનો પ્રયાસ કરો.
- કોઈપણ કારણસર સળગતી ઇમારતમાં ક્યારેય પાછા ન જાવ.
- કોઈપણ વસ્તુ લેવા ઊભા ન રહો
- ઓપન ફાયર અને સ્મોક ચેક ડોરને ખુલ્લા રાખશો નહીં કારણ કે તે બંધ હોય ત્યારે આગ અને ધુમાડાના ફેલાવાને મર્યાદિત કરે છે.
- દાદરા, પરિસર અને પરસાળમા ભીડ થવા દેશો નહી કારણ કે તે તમારા બહાર આવવાના રસ્તા છે.
- આગના કિસ્સામાં ક્યારેય લિફ્ટનો ઉપયોગ કરશો નહીં, હંમેશા દાદરાનો ઉપયોગ કરો.
- બૂમો પાડશો નહીં કે દોડશો નહીં. આ બીજા લોકો માટે ગભરાટનું કારણ બને છે.

મહત્વના દસ્તાવેજોની લિંક

ક્રમ	વર્ણન	લિંક
૧	રાષ્ટ્રીય ભવન સંહિતા, ૨૦૧૬	https://gidm.gujarat.gov.in/codes-and-standards-related-fire-safety
૨	IS ૧૫૬૮૩: પોર્ટેબલ અગ્નિશામક - પ્રદર્શન અને બાંધકામ	
૩	IS ૨૧૮૦: પ્રાથમિક સારવાર અગ્નિશામક ઉપકરણોની પસંદગી, સ્થાપના અને જાળવણી.	
૪	IS ૧૫૧૦૫: ફિક્સ્ડ ઓટોમેટિક સ્પ્રેકલર અગ્નિશામક પ્રણાલીઓની ડિઝાઇન અને સ્થાપના - પ્રેક્ટિસ કોડ	
૫	IS ૮૪૫૭: સલામતી રંગો અને સલામતી પ્રતીકો - પ્રેક્ટિસ કોડ	
૬	IS ૧૨૩૪૮: અગ્નિ સુરક્ષા-સુરક્ષા પ્રતીકો	
૭	IS ૧૨૪૦૭: આગ સુરક્ષા યોજનાઓ માટે ગ્રાફિક પ્રતીકો	
૮	IS ૧૫૩૨૫: નિશ્ચિત સ્વચાલિત ઉચ્ચ અને મધ્યમ વેગવાળી પાણી સ્પ્રે સિસ્ટમની ડિઝાઇન અને સ્થાપના - પ્રેક્ટિસ કોડ	
૯	IS ૨૫૫૩: સલામતી કાય - સામાન્ય હેતુ	
૧૦	IS 13039: બાહ્ય હાઇડ્રેન્ટ સિસ્ટમ્સ--જોગવાઈ અને જાળવણી	
૧૧	અગ્નિ અભ્યાસ અને નિરીક્ષણ માર્ગદર્શિકા	USER MANUAL AND GUIDES GujFireSafetyCoP

સ્વયં બચો, બીજાને બચાવો

તૈયાર રહો અને સજાગ રહો!

